

**Jászkisér Város Önkormányzatának
Polgármesteri Hivatala - és Intézményei
5137 Jászkisér, Fő út 7.**



Tűzvédelmi szabályzata
2022.

A kiadás dátuma	2022. 03. 11.	
		JÓVÁHAGYTA ÉS ELRENDELTE:
		
Balogh Tamás		Lukácsi György
Tűzvédelmi előadó 52 861 10, bizonyítvány száma: CXB C 418440 és Munkavédelmi technikus 54 862 0000 00 00, bizonyítvány száma: PT B 030866		polgármester
tűzvédelmi szakember		Jászkisér Város Önkormányzata és Polgármesteri Hivatala

TARTALOMJEGYZÉK

		oldalszám
I.	A Tűzvédelmi szabályzat szakmai fejezetei	3.
II.	Munkáltatói tűzvédelmi szabályozás	4.
III.	Jogsabályi környezet	5.
IV.	Tűzvédelmi ügyrend, tűzvédelmi feladatokat is ellátó személyek és feladataik	7.
V.	Alapfogalmak	11.
VI.	Tűz megelőzéssel és veszélyhelyzet elhárítással kapcsolatos biztonságos munkavégzés személyi, foglalkoztatási feltételei – tűzvédelmi oktatás	14.
VII.	Részletes szabályozás	16.
VII. 1.	A létesítményekre vonatkozó tűzvédelmi szabályok	16.
VII. 2.	A tevékenységre vonatkozó tűzvédelmi használati szabályok és előírások	20.
VII. 3.	A tűzvédelmi berendezések használatára vonatkozó szabályozás	23.
VII. 4.	Az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység szabályozása	26.
VII. 5.	A tűzvédelmi oktatás és képeítés rendjének szabályozása	27.
VII. 6.	A munkavállalók – tűz esetére vonatkozó – feladatainak szabályozása	28.
VII. 7.	A tűzriadó terv	29.
VII. 8.	A tűzvédelmi bírság	30.
VIII.	Mellékletek	30.

I. A TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT SZAKMAI FEJEZETEI

Fejezet címe	Érvényesség
Az Önkormányzat és Intézményeire létesítményre vonatkozó tűzvédelmi szabályozás	✓
A tevékenységre vonatkozó tűzvédelmi használati szabályok és előírások	✓
A tűzvédelmi berendezések használatára vonatkozó szabályozás	✓
Az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység szabályozása	✓
A tűzvédelmi oktatás és képzés rendjének szabályozása	✓
A munkáltató és munkavállalók – tűz esetére vonatkozó – feladatainak szabályozása	✓
A tűzvédelmi bírság	✓

II. MUNKÁLTATÓI TŰZVÉDELMI SZABÁLYOZÁS

A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény, a többször módosított Tűzvédelmi szabályzat készítéséről szóló 30/1996. évi (XII. 6.) BM rendelet alapján:

Jászkisér Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala

(továbbiakban: Önkormányzat)

kiadja jelen Tűzvédelmi Szabályzatát. (továbbiakban: Szabályzat)

A tűzvédelmi szabályzat a Jászkisér Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala és intézményei, szervezeti felépítésének megfelelően a résztvevők tűzvédelmi feladatait, valamint a létesítmények, építmények, gépek, berendezések, eszközök és az anyagok használatára, technológiák alkalmazására vonatkozó tűzvédelmi szabályokat tartalmazza a többször módosított 54/2014. (XII. 5.) BM rendelettel kiadott Országos Tűzvédelmi Szabályzatban (továbbiakban: OTSZ) foglaltaknak megfelelően.

A szabályzat célja az Önkormányzat és intézményei tűzvédelmi tevékenységének szabályozása, a tüzesetek megelőzése, a dolgozók és az intézményeket látogatók testi épségének megőrzése, a szükséges tűzoltási mentési feladatok ellátása, és ezek feltételeinek biztosítása.

A tűzvédelmi szabályzat rögzíti a munkáltatóra és munkavállalókra vonatkozó, a tüzek megelőzését valamint a tüzesetek során elvárt intézkedést, közreműködést szolgáló eljárásokat, feladatokat és szabályokat.

A szabályozás célja, hogy betartásával biztosított legyen:

- az élet és vagyon biztonságát veszélyeztető tüzek megelőzése
- a tüzeseteknél, a műszaki mentéseknél való segítségnyújtás
- a tűz elleni védekezésben résztvevők (munkáltató és munkavállalók) jogainak, kötelezettségeinek, valamint a védekezés szervezeti, irányítási rendjének, személyi, tárgyi és anyagi feltételei.

A Szabályzat

1. személyi hatálya:

1.1. kiterjed az Önkormányzat és intézményeivel közalkalmazotti munkaviszonyban álló és más jogállásban foglalkoztatott munkavállalókra, valamint az Önkormányzat területén tevékenységet végző és tartózkodó, - továbbá külön jogszabály szerint munkaviszonyban álló és szolgáltatást nyújtó - magánszemélyekre, jogi személyekre, magán- és jogi személyek jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeteire.

1.2. A tűzvédelmi rendelkezéseket az Önkormányzat és intézményei területén tevékenységet végző felügyeleti szerveknek és együttműködőknek be kell tartani.

1.3. A tűzvédelmi rendelkezéseket az Önkormányzat és intézményei területén tevékenységet végző, - külön jogszabály szerint munkaviszonyban álló és szolgáltatást nyújtó - magánszemélyeknek, jogi személyeknek, magán- és jogi személyek jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeteinek be kell tartani.

1.4. A tűzvédelmi rendelkezéseket az Önkormányzat és intézményei területén tartózkodó, valamint azok szolgáltatásaiban érintett magánszemélyeknek is érvényesíteniük kell.

2. területi és tárgyi hatálya:

2.1. kiterjed az Önkormányzat tulajdonában, használatában és kezelésében, bérleményeiben lévő létesítményekre, építményekre, épületekre, szabad terekre, gépekre, berendezésekre, eszközökre, továbbá az anyagokra és a technológiák alkalmazására.

2.2. A tűzvédelmi rendelkezéseket az Önkormányzat területén külön jogszabály szerint munkaviszonyban álló és szolgáltatást nyújtó - magánszemélyek, jogi személyek, magán - és jogi személyek jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetei által használt létesítményekre, építményekre, épületekre, szabad terekre, gépekre, berendezésekre, eszközökre, továbbá az anyagokra és a technológiák alkalmazására is érvényesíteni kell.


3. A Szabályzat szervezeti és területi hatályát érintő létesítmények és szervezeti egységek az Önkormányzat tulajdonosi jogának és a Szervezeti és Működési Szabályzatának figyelembe vételével:

- Polgármesteri Hivatal – 5137 Jászkisér, Fő út 7.
- Jászkiséri Városi Óvoda és tagintézményei –
5137 Jászkisér, Attila út 10.;
5137 Jászkisér, Bocskai út 25.;
5137 Jászkisér, Kossuth tér 3.
- Városi Bölcsőde – 5137 Jászkisér, Fő út 23.
- A Művelődés Háza és Könyvtár és intézményei -
Művelődési Ház – 5137 Jászkisér, Kossuth tér 10.
Könyvtár – 5137 Jászkisér, Jubileum tér 7.
Csete Balázs Helytörténeti Gyűjtemény - Tájház – 5137 Jászkisér,
Bocskai út 23.
- Alapszolgáltatási Központ – 5137 Jászkisér, Kossuth L. út 46.
- Orvosi rendelő – 5137 Jászkisér, Ladányi út 1.
- Napközi konyha – 5137 Jászkisér, Vágóhid út 1.
- Inkubátor ház – 5137 Jászkisér, Fő út 4.
- Virágházi telephely – 5137 Jászkisér, hrsz. 2104
- Sport telep, sportöltöző - 5137 Jászkisér, Vasút út 6.

4. Időbeli hatály

4.1. Jelen Szabályzat a jóváhagyását és elrendelését követően lép hatályba, rendelkezéseit ezen időponttól visszavonásig kell alkalmazni. A jelen Szabályzat hatályba lépésével a korábban kiadott azonos tárgyú „Tűzvédelmi Szabályzat”-ok hatályukat veszítik.

Azon intézmények, - melyek funkciójuk, működési sajátosságuk, az intézményben dolgozók létszáma, ellátottak kora, intézmény használatbavételi engedélyben rögzített befogadó létszáma miatt - a jogszabályi előírások teljesülése mellett szükséges saját Tűzvédelmi Szabályzatot és Tűzriadó Tervet készíteniük!

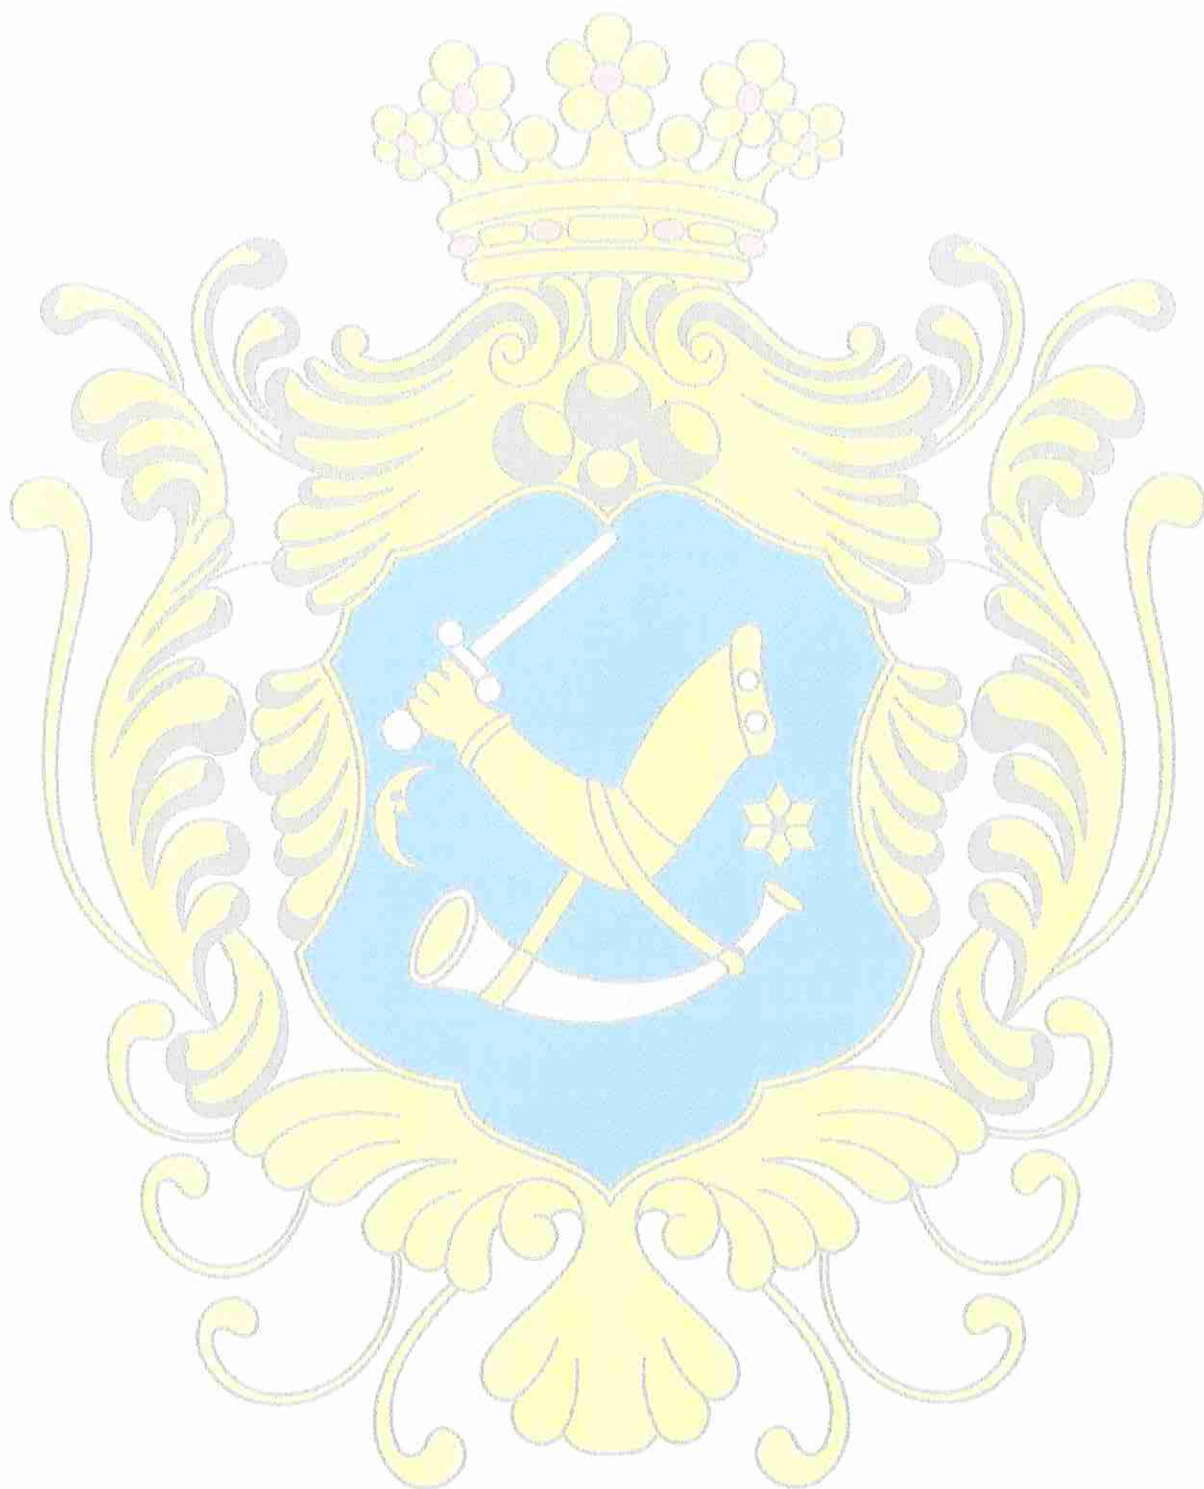

III. JOGSZABÁLYI KÖRNYEZET

A VONATKOZÓ JOGSZABÁLY

száma	címe	utolsó módosítása
1996. évi XXXI. Törvény	A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról	2013. évi CCXLIII. törvény
259/2011. (XII. 7.) Kormányrendelet	A tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról	-
30/1996. (XII. 6.) BM rendelet	A tűzvédelmi szabályzat készítéséről	4/2015. (II. 27.) BM rendelet
54/2014. (XII. 5.) BM rendelet	Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat	2020. 01. 22.
45/2011. (XII. 7.) BM rendelet	A tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról és munkakörökről	4/2015. (II. 27.) BM rendelet
1999. XLII. törvény	A nemdohányzók védelméről	2013. évi CXXXIII. törvény
2011. évi CXXVIII. törvény	A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról	2012. évi XXXVI. törvény

IV. TŰZVÉDELMI ÜGYREND - TŰZVÉDELMI FELADATOKAT IS ELLÁTÓ SZEMÉLYEK ÉS FELADATAIK

A KÉPVISELŐTESTÜLET TŰZVÉDELMI FELADATAI

- 1) Gondoskodik az önkormányzat tűzvédelmi feladatainak ellátásáról.
- 2) Jogosult beszámoltatni a jegyzőt az Intézmény tűzvédelmi helyzetének alakulásáról.
- 3) Jogosult intézkedni a jegyző felé a tapasztalt vagy tudomására jutott tűzvédelmi hiányosságok felszámolására.
- 4) Felelős az Intézmény területén a jogszabályokban, a kapcsolatos rendeletekben és a kötelezően alkalmazandó szabványokban előírt tűzvédelmi tevékenység átfogó irányításáért, az előírtak végrehajtásának, megtartásának ellenőrzéséért.

A POLGÁRMESTER TŰZVÉDELMI FELADATAI

- 1) Gondoskodik a tűzvédelem működéséhez szükséges tárgyi, személyi és anyagi feltételek megteremtéséről.
- 2) A tűzvédelmi előírások, szabályok betartására, az Intézmény tűzvédelmi szempontú képviselőjére és a tűzvédelmi feladatok ellátására felelőst nevez ki, melyet a munkavállaló munkakörébe épít be. A polgármester rendszeres időközönként beszámoltatja megbízottját az elvégzett munkáról, a tűzvédelem aktuális helyzetéről és intézkedik a további szükséges intézkedések megvalósulása érdekében.
- 3) Gondoskodik a tűzvédelmi előírások megszegőinek munkavégzéstől történő eltiltásáról, fegyelmi felelősségre vonásáról.
- 4) Feladata a jogszabályokban, szabványokban, szabályzatokban, műszaki előírásokban és egyéb előírásokban foglalt tűzvédelmi szabályokat, előírásokat külön felhívás és intézkedés nélkül végrehajtani és a végrehajtást ellenőriztetni.
- 5) Tűzvédelmi ellenőrzésen, szemlén az érintett vezetők megjelenését biztosítja és akadályoztatása esetén intézkedésre jogosult helyettesét kijelöli.
- 6) Tűzvédelmi hatóság eljárása során a feltárt hiányosságok közül a gazdálkodó szervezeti szintű intézkedést igénylő esetben a hatáskörébe tartozó döntési jogot gyakorolja.
- 7) Meghatározza, hogy az Intézmény területén ki köteles a tűzvédelmi hatóság felé a tűzvédelmi helyzetre kiható változást bejelenteni, az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység végzésére az írásos engedélyt kiadni.
- 8) A tűzvédelmi feladatok átadása nem mentesíti a munkáltatót a jogszabályban előírt felelősége alól!
- 9) Köteles a tűz megelőzési feladatokkal megbízott személy (külső szakcég) véleményét tűzvédelemmel kapcsolatos ügyekben kikérni, intézkedések kiadásába bevonni.
- 10) Szabályzatban, működési, munkaköri leírásban meghatározni a vezető beosztásban lévő munkavállalók felelőségi és ellenőrzési jogkörét és kötelezettségeit. Az egyéb munkavállalók esetében a munkakörhöz kapcsolódó konkrét tűzvédelmi feladatokat.

- 11) Gondoskodni és ellenőrizni köteles azt, hogy a külsős cégekkel az általa kötendő szerződések tartalmazzák a munkájuk idején érvényesítendő tűzvédelmi előírásokat.
- 12) A költségvetési, felújítási, beruházási éves tervekbe a tűzvédelemmel kapcsolatos (a tűzvédelmi költségvetési tervben szereplő) igények pénzügyi fedezete betervezésre kerüljön.
- 13) Az Intézmény területén tűzvédelmi hatósági ellenőrzése során megállapított hiányosságok, szabálytalanságok felszámolásáról köteles gondoskodni.
- 14) Gondoskodnia kell a tüzesetek – az eloltott tüzesetekről is – bejelentéséről, a kivizsgálásában résztvevő személy kijelöléséről és részvételéről.
- 15) A Tűzvédelmi Szabályzatban foglaltak megszegőivel szemben él munkáltatói fegyelmi jogával.

A JEGYZŐ TŰZVÉDELMI FELADATAI

- 1) Rendszeresen ellenőrzi a munkaterületen a tűzvédelmi szabályok és előírások megtartását, hiányosságok esetén intézkedést kezdeményez azok megszüntetésére illetve tájékoztatja a polgármestert.
- 2) Amennyiben bármely, az Intézmény területén olyan előre látható, jelentős, tervezett változás várható, és az majd az Intézmény tűzvédelmi helyzetét alapvetően befolyásolja, úgy annak tényét a várható változás bekövetkezése előtt legalább 15 nappal írásban köteles bejelenteni az I. fokú tűzvédelmi hatóságnak.
- 3) Jogosult ellátni a polgármester távollétében a polgármesteri hatáskörbe utalt tűzvédelmi feladatokat.

A PÉNZÜGYI VEZETŐ/ÜGYINTÉZŐ TŰZVÉDELMI FELADATAI

- 1) Gondoskodik a tűzvédelmi feladatok végrehajtásához, a hiányosságok megszüntetéséhez, valamint a tűzvédelmi eszközök, felszerelések, készülékek beszerzéséhez, javításához, karbantartásához szükséges pénzügyi feltételek biztosításáról, a jóváhagyott összegek célirányos és rendeltetésszerű felhasználásáról.
- 2) Gondoskodik arról, hogy a költségvetési, felújítási, beruházási éves illetve a középtávú tervekbe a tűzvédelemmel kapcsolatos igények pénzügyi fedezete betervezésre kerüljön.

AZ INTÉZMÉNYVEZETŐ TŰZVÉDELMI FELADATAI

- 1) Tevékenysége során külön hangsúlyt helyez a tűzjelzés, a kiürítés, a tűzszakaszolás, és a tűzoltás feltételeinek működőképes biztosítására.
- 2) Rendszeresen ellenőrzi a munkaterületen a tűzvédelmi szabályok és előírások megtartását, hiányosságok esetén intézkedést kezdeményez azok megszüntetésére.
- 3) Köteles minden esetben részt venni, az Intézményt érintő hatósági tűzvédelmi ellenőrzéseken, valamint a szerződéses tűzvédelmi tanácsadó által tartandó tűzvédelmi szemléken. Az ellenőrzéseken és szemléken feltárt hiányosságok felszámolására részben saját hatáskörben kötelesek intézkedést tenni, részben pedig – hatáskörüket meghaladó ügyekben – a polgármester felé szóban és/vagy írásban a szükséges intézkedés megtételét kezdeményezni.

- 4) Felelős az Intézmény területén a jogszabályokban, a kapcsolatos rendeletekben és a kötelezően alkalmazandó szabványokban előírt tűzvédelmi tevékenység átfogó irányításáért, az előírtak végrehajtásának, megtartásának ellenőrzéséért.
- 5) A tűzvédelmi előírásokat, szabályokat következetesen megszegő dolgozók felelősségre vonásáról részben saját hatáskörben köteles intézkedni, vagy a cselekmény súlyának megfelelő intézkedés, megtételét kötelesek kezdeményezni a jegyző illetve a polgármester felé.
- 6) Elkészíteti és hatályba lépteti az Intézmény Tűzvédelmi Szabályzatát, szükség esetén (pl. jogszabály változásból adódóan, stb.) felülvizsgáltatja azt.
- 7) Ellenőrzi és betartatja a beosztott munkavállalókra vonatkozó Tűzvédelmi Szabályzat megelőző tűzvédelmi használati előírásait.
- 8) Eltiltja a munkavégzéstől azt a munkavállalót, aki a Tűzvédelmi Szabályzatban arra vonatkozó előírtakat nem ismeri, vagy figyelmeztetés ellenére sem tesz eleget a rendelkezéseknek, valamint aki nem vett részt tűzvédelmi oktatásban.
- 9) Működési területén figyelemmel kíséri a tűzvédelmi szabályok, előírások betartását, hiányosság észlelése esetén intézkedik annak megszüntetésére.
- 10) Figyelemmel kíséri az időszakos tűzvédelmi felülvizsgálatok, karbantartások elvégzését (*mellékelt tűzvédelmi üzemeltetési napló*), gondoskodik a szükségeszerű javításról és karbantartásról.
- 11) Gondoskodik, hogy a munkavállalók, alvállalkozók tűzvédelmi oktatás keretében dokumentált módon megismerjék és betartsák a Tűzvédelmi Szabályzatban előírtakat. Megszervezi és megtartja az előzetes és az ismétlődő tűzvédelmi oktatást.
- 12) Meghatározza az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység végzésének feltételeit a *mellékelt tűzvédelmi üzemeltetési naplóban* található formanyomtatvány felhasználásával.
- 13) Részt vesz a létesítmény területén keletkezett tüzesetek körülményeinek feltárásában.
- 14) Az Intézmény tűzvédelmi hatósági ellenőrzése során megállapított hiányosságok, szabálytalanságok felszámolásáról köteles gondoskodni.
- 15) Minden tüzet – az eloltott tüzeseteket is – jelenteni kell a jegyzőnek illetve a polgármesternek.
- 16) Részt vesz a tűzvédelmi szemléken, a feltárt hiányosságok megszüntetésére azonnali intézkedéseket foganatosít és jelenti azokat a jegyzőnek illetve a polgármesternek.
- 17) Dokumentált módon elvégzi a tűzoltó készülékek negyedéves készenléti tartói ellenőrzését. Nyilvántartási napló formanyomtatvány a *mellékelt tűzvédelmi üzemeltetési naplóban*. A tapasztalt hiányosságokat megszüntetésére haladéktalanul intézkedni kell.

MUNKAVÁLLALÓK TŰZVÉDELMI FELADATAI

- 1) Tűzvédelmi szabályok előírásainak megfelelő munkavégzés.
- 2) A tűzvédelemmel kapcsolatos jogszabályok, rendeletek, a Tűzvédelmi Szabályzat megismerése, előírásainak betartása.
- 3) A tűzoltó készülékek és eszközök szakszerű kezelésének, használatának elsajátítása.

- 4) Az észlelt tűzvédelmi hiányosságok azonnali jelentése a munkahelyi vezetőknek.
- 5) A tűz jelzésében, a riasztásban, az oltásban és mentésben való haladéktalan, fegyelmezett részvétel.
- 6) A tűzvédelmi oktatásokon, továbbképzéseken, meghatározott munkakörökben tűzvédelmi szakvizsgákon részvétel, melyet aláírással köteles igazolni.
- 7) Munkahelyén rendet és tisztságot tartani, megszüntet minden olyan körülményt, amely tüzet okozhat. A magatartási szabályokat köteles megismerni és azt a munkavégzés során megtartani.
- 8) Munkakörének megfelelő tűzvédelmi oktatáson megjelenni.
- 9) Munkavégzés során a Tűzvédelmi Szabályzatot a rá vonatkozó mértékben meg kell ismernie és be kell tartania.
- 10) Tűzeset vagy káreset alkalmával a kötelező magatartási szabályokat betartani, illetve a feladatokat végrehajtani.
- 11) Személyesen észlelt vagy tudomására jutott tűzvédelmi hiányosságot, szabálytalanságot és rendellenességet a közvetlen vezetőjének azonnal jelentenie kell.
- 12) Figyelmeztetni munkatársait, ha azok megszegik a megelőző tűzvédelmi szabályokat, előírásokat.
- 13) A munka befejezésekor, távozása előtt a munkahelyét (raktár, iroda, stb.) tűzvédelmi szempontból ellenőrizni, a hiányosságokat, tűz keletkezési okokat megszüntetni.
- 14) Tűzjelzés módját ismerni. Az eloltott tüzeket is be kell jelenteni.
- 15) Dohányzásra vonatkozó szabályokat betartani.
- 16) köteles elvégezni az elektromos berendezések lekapcsolását, leválasztását, tűzveszélyes fűtőberendezések elzárását, közlekedési utak, tűzoltó felszerelések, közművek kapcsolóinak szabadon hagyása, nyílászárók zárása, éghető anyagok helyiségeinek bezárása és éghető hulladékok eltávolítása, esetleges tűz oltását kedvezőtlenül befolyásoló körülmény megszüntetése.
- 17) a helyiségek kulcsainak a megjelölt helyre (*kulcsos szekrény*) történő elhelyezése

TŰZVÉDELMI SZOLGÁLTATÓ FELADATAI

- 1) A tűzvédelmi szolgáltató feladatait az Önkormányzat és a szolgáltató közötti megbízási szerződés tartalmazza.
- 2) A Tűzvédelmi Szabályzat szükség szerinti aktualizálása.
- 3) Az Intézménynél a tűzvédelmi szaktevékenység ellátása.
- 4) Együttműködés a helyi megbízottakkal munkájuk koordinálása, szakmai irányítása érdekében.
- 5) Tűzvédelmi oktatási tematika kidolgozása, éves oktatás megtartása.

- 6) A telephely tűzvédelmi bejárásának végrehajtása. Javaslattétel a tűzvédelmi hiányosságok megszüntetésére. Gondoskodás a szervezési feladatok ellátásáról.
- 7) A hatóságok által kért adatszolgáltatás teljesítése, közreműködés a tűzvédelmi engedélyekkel kapcsolatos ügyvitelben.
- 8) Gondoskodás a tűzoltó berendezések, felszerelések, eszközök nyilvántartásairól és az időszakos szakmai ellenőrzésük figyelemmel kísérése.
- 9) Villamos tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálat esedékességének figyelemmel kísérése.
- 10) A villámvédelmi felülvizsgálat esedékességének figyelemmel kísérése.

V. ALAPFOGALMAK

MUNKÁLTATÓ ÉS INTÉZMÉNYVEZETŐ

Jogszámban meghatározott munkáltatói feladatok teljesítése érdekében - munkaviszonyban, vagy polgárjogi szerződés alapján (*külső szolgáltatás útján*) - foglalkoztatott, megfelelő képesítéssel rendelkező személy (*tűzvédelmi szakember*).

ALAPRENDELTETÉS

A kockázati egységek rendeltetés szerinti elkülönítéséhez és az ettől függő tűzvédelmi követelmények megállapításához szükséges, a kockázati egység, valamint a kockázati egységen belül önálló rendeltetési egységek jellemző, elsődleges használati célját kifejező besorolás, amely lehet

- a) ipari-mezőgazdasági alaprendeltetés: ipari, mezőgazdasági rendeltetésű önálló rendeltetési egységet tartalmazó kockázati egység alaprendeltetése,
- b) közösségi alaprendeltetés: közösségi rendeltetésű önálló rendeltetési egységet tartalmazó kockázati egység alaprendeltetése,
- c) lakó alaprendeltetés: lakást, szálláshelynek nem minősülő üdülőegységet és ehhez tartozó rendeltetésű helyiségeket tartalmazó kockázati egység alaprendeltetése,
- d) tárolási alaprendeltetés: tárolási rendeltetésű önálló rendeltetési egységet tartalmazó kockázati egység alaprendeltetése,
- e) vegyes alaprendeltetés: eltérő alaprendeltetésű önálló rendeltetési egységeket tartalmazó kockázati egység alaprendeltetése.

ALAPTERÜLET

A gépek és a berendezések esetében, ezek függőleges vetülete által meghatározott terület. Szabadtéri tárolóknál a raktározásra kijelölt térrész oldalhatárain belüli terület. Helyiségeknél, épületeknél és a létesítményeknél a nettó alapterület.

ÁTMENETI VÉDETT TÉR

A tartózkodás helye szerinti építményszinten kialakított helyiség, helyiségcsoport vagy tér, amely kialakításával tűz esetén az oda menekülő vagy menekített személyek biztonságát átmenetileg, a mentés végrehajtásáig biztosítja.

BEÉPÍTETT TŰZJELZŐ BERENDEZÉS

Az építményben, szabadtéren elhelyezett, helyhez kötött, a tűz kifejlődésének korai szakaszában észlelést, jelzést és megfelelő tűzvédelmi intézkedést (tűzoltóság értesítése, tűzzakasz-határon elhelyezett ajtók csukása, oltóberendezések indítása stb.) önműködően végző berendezés.

BIZTONSÁGI JEL

Meghatározott mértani forma, szín és képpel (piktogram) kombinációjával létrehozott, rögzített elhelyezésű jel, amely a menekülést segíti, veszélyre figyelmeztet, tevékenységet, magatartást tilt, valamint a tűzjelzéshez és oltáshoz

szükséges berendezések, eszközök helyét jelöli,

ÉPÍTMÉNY	Olyan ideiglenes vagy végleges műszaki alkotás, amely általában a talajjal való egybeépítés (alapozás) révén, vagy a talaj természetes állapotának, természetes geológiai alakulatának megváltoztatása révén jöhet létre (válhat ingatlaná). A talajtól elválasztva eredeti rendeltetésének megfelelő használatra alkalmatlanná válik.
ÉPÜLET	Olyan szerkezetileg önálló építmény, amely a környező külső tértől épületszerkezetekkel részben vagy egészben elválasztott teret alkot, és ezzel az állandó, időszakos vagy idényjellegű tartózkodás, használat feltételeit biztosítja.
HATÉKONY SZELLŐZTETÉS	Ahol az adott térben a szellőzés biztosítja, hogy az éghető gázok, gőzök, porok koncentrációja ne érje el az alsó robbanási határérték 20 %-át.
HELYISÉG	Minden irányból épületszerkezetekkel körülhatárolt, önálló légtér.
KÖZÖSSÉGI RENDELTETÉS	lakónak, iparinak, mezőgazdaságinak, tárolásnak nem minősülő rendeltetés
LÉTESÍTMÉNY	Egy építési telken álló építmények és szabad terek összessége.
KOCKÁZATI EGYSÉG	Az építmény vagy annak tűzterjedés gátlás szempontjából körülhatárolt része, amelyen belül a kockázati osztályt meghatározó körülményeket a tervezés során azonos mértékben és módon veszik figyelembe.
MÉRTÉKADÓ KOCKÁZATI OSZTÁLY	Az építmény, az önálló épületrész egészére vonatkozó besorolás, amely megegyezik a kockázati egységek kockázati osztályai közül a legszigorúbbal.
MÉRTÉKADÓ TŰZSZAKASZ	Szabadtéren, vagy létesítményben a legtöbb oltóvizet igénylő tűzszakasz alapterülete.
MŰSZAKI MENTÉS	Természeti csapás, baleset, káreset, rendellenes technológiai folyamat, műszaki meghibásodás, veszélyes anyag szabadba jutása vagy egyéb cselekmény által előidézett veszélyhelyzet során az emberélet, a testi épség és anyagi javak védelme érdekében a tűzoltóság részéről – a rendelkezésre álló, ill. az általa igénybe vett eszközökkel – végzett elsődleges beavatkozási tevékenység.
ROBBANÁSVESZÉLYES ÁLLAPOT	a robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag olyan mennyiségben való jelenléte, valamint előfordulási módja, állapota, mely esetén az égés, robbanás feltételei közül legalább még az oxigénkoncentráció vagy a gyújtási energia adott.
SZABADTÉR	Helyiségnek nem minősülő térség, ahol termelést, raktározást, vagy ezekhez kapcsolódó tevékenységet végeznek.
TALAJSZINT ALATTI HELYSÉG	Az a helyiség, melynek a padlófelülete a terepcsatlakozási vonal alatt helyezkedik el.
TŰZ (TŰZESET)	Az az égési folyamat, amely veszélyt jelent az életre, a testi épségre vagy az anyagi javakra, illetve azokban károsodást okoz.
TŰZ ELLENI VÉDEKEZÉS (TOVÁBBIÁKBAN: TŰZVÉDELEM)	A tüzesetek megelőzése, a tűzoltási feladatok ellátása, a tűzvizsgálat, valamint ezek feltételeinek biztosítása.
TŰZMEGELŐZÉS	A tüzek keletkezésének megelőzésére, továbbterjedésének megakadályozására, illetőleg a tűzoltás alapvető feltételeinek biztosítására vonatkozó, a létesítés és a használat során megtartandó tűzvédelmi jogszabályok, szabványok, hatósági

előírások rendszere és az azok érvényesítésére irányuló tevékenység.

TŰZOLTÁSI FELADAT	A veszélyeztetett személyek mentése, a tűz terjedésének megakadályozása, az anyagi javak védelme, a tűz eloltása és a szükséges biztonsági intézkedések megtétele, továbbá a tűz közvetlen veszélyének elhárítása.
TŰZOLTÓ TECHNIKAI ESZKÖZ, FELSZERELÉS	Az épületekben, építményekben telepített, a tűz észlelésére, jelzésére, oltására, a beavatkozás könnyítésére, és a tűzkár csökkentésére, a tűz megakadályozására alkalmazott berendezés, illetve a tűzoltóság által a tűzoltáshoz, műszaki mentéshez használatos felszerelés.
TŰZTÁVOLSÁG	Az építmények, szabadtéren tárolt anyagok függőleges vetületei, illetve az épületek homlokzati kontúrjai közötti legkisebb távolság.
TŰZVÉDELMI MEGFELELŐSÉGI KÉZIKÖNYV	Olyan tűzvédelmi dokumentáció, amely az építmény építését, átalakítását, bővítését követően a megvalósult tűzvédelmi adatokat, továbbá a használati feltételeket tartalmazza, amelyekkel az építmény tűzvédelmi szempontból biztonságosan üzemeltethető.
TŰZVÉDELMI ÜZEMELTETÉSI NAPLÓ	Tűzvédelmi műszaki megoldások ellenőrzésének, felülvizsgálatának, karbantartásának igazolására szolgáló dokumentum.
TŰZVESZÉLYESSÉGI OSZTÁLY	Az anyagra, keverékre vonatkozó besorolás, amely az anyag, keverék fizikai, kémiai tulajdonságát alapul véve, tűzvédelmi szempontból a viselkedését, veszélyességét jellemzi,
TŰZVESZÉLYES TEVÉKENYSÉG	Az a tevékenység, amely a környezetében lévő éghető anyag gyulladási hőmérsékletét, lobbanáspontját meghaladó hőmérséklettel, és/vagy nyílt lánggal, izzással, parázslással, szikrázással jár.
TŰZSZAKASZ	Az építmény, szabadtér tűzvédelmi szempontból meghatározott olyan önálló egysége, amelyet a szomszédos egységektől meghatározott éghetőségű és tűzállósági határértékű tűzgátló szerkezetek, jogszabályokban, nemzeti szabványban előírt tűztávolságok választanak el
VESZÉLYESSÉGI ÖVEZET	A helyiségben vagy a szabadtéren lévő anyagnak, gépnek, berendezésnek tűzvédelmi szempontból önállóan értékelendő környezete, térrésze.

VI. TŰZMEGELŐZÉssel ÉS VESZÉLYHELYZET ELHÁRÍTÁSSAL KAPCSOLATOS BIZTONSÁGOS MUNKAVÉGZÉS SZEMÉLYI, FOGLALKOZTATÁSI FELTÉTELEI

1. Általános feltételek

1.1. A munkavállaló a tűzmegeelőzéssel és veszélyhelyzet elhárítással kapcsolatos biztonságos munkavégzésre csak akkor alkalmazható, ha

- a munkafeladat ellátásához szükséges szakképzettséggel és gyakorlattal rendelkezik,
- a munkájával kapcsolatos tűzveszélyeket ismeri, a tűzvédelmi előírásokat betartja,
- magatartása az intézményi, munkahelyi tűzbiztonságot erősíti,
- mások egészségét, testi épségét nem veszélyezteti,
- az intézmény vagyonát nem veszélyezteti.

2. A tűzvédelmi oktatások feltételei

2.1. Általános követelmények

2.1.1. A munkáltató tűzvédelmi oktatás keretében gondoskodik arról, hogy a munkavállalók

- a) tevékenységüknek megkezdésekor, előzetes tűzvédelmi oktatás,
- b) évenként, szinten tartó, ismétlődő tűzvédelmi oktatás,
- c) tüzeset, vagy egyéb veszélyhelyzet bekövetkezésekor elrendelt rendkívüli tűzvédelmi oktatás,
- d) egyes munkakörök betöltéséhez szükséges okiratot adó tűzvédelmi szakvizsgák, egyéb képzések keretében elsajátítsák és a foglalkoztatásuk teljes időtartama alatt rendelkezzenek a tűzmegeelőzéssel és veszélyhelyzet elhárítással kapcsolatos biztonságos munkavégzés elméleti és gyakorlati ismereteivel, megismerjék a szükséges tűzvédelmi szabályokat, utasításokat és információkat.

2.1.2. A tűzvédelmi oktatásokat munkaidőben kell megtartani.

2.1.3. Az ismétlődő és a rendkívüli tűzvédelmi oktatásokról távolmaradókat pótoktatásban kell részesíteni. Gondoskodni kell róla, hogy a munkavállalók az előírt oktatási tananyagot megkapják, áttanulmányozhassák.

2.1.4. A tűzvédelmi oktatások megtörténtét a „Tűzvédelmi oktatási napló”-ban kell dokumentálni.

2.2. Előzetes tűzvédelmi oktatás

2.2.1. Előzetes tűzvédelmi oktatásban kell részesíteni a Jászkisér Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala és Intézményei Tűzvédelmi Szabályzata alapján

- a) az újonnan belépő munkavállalókat:
- b) munkába álláskor,
- c) hat hónapnál hosszabb távollét esetén (pl.: betegség, gyermekgondozási távollét, stb.)
- d) munkahely vagy munkakör megváltozásakor,
- e) a nyugdíjasokat kivéve, ha nyugdíjazásuk előtt a munkáltatónál azonos munkakörben álltak alkalmazásban és a munkaszerződést velük a nyugdíjazást követő 6 hónapon belül kötötték meg,
- f) tanítási szünetben munkát vállaló fiatalokat.

2.2.2. Munkába álláskor, munkahely, munkakör megváltozásakor vagy hat hónapnál hosszabb távollét utáni visszatérés esetén a munkavállaló részére átadott írásos oktatási tananyag alapján, a munkába állás első napján kell megkezdni a tűzvédelmi oktatást és legkésőbb 10 munkanapon belül be kell fejezni.

2.2.3. Az oktatás során szóbeli beszámoltatással, szükség esetén gyakorlati végrehajtással kell meggyőződni a tűzvédelmi ismeretek elsajátításáról. A tűzvédelmi ismeretek sikeres elsajátításáig a munkavállaló csak felügyelettel foglalkoztatható, önálló munkavégzéssel nem bízható meg.

2.2.4. Az előzetes tűzvédelmi oktatás során tájékoztatást kell adni az Önkormányzat tűzvédelmi szabályozásáról, ezen belül:

a) munkavégzés helyszínére, a végzett tevékenységre, a használt munkaeszközökre vonatkozó tűzvédelmi szabályokról, a tárolt, értékesített, felhasznált anyagok tűzveszélyességéről,

b) a tűzvédelmi felszerelések, eszközök, berendezések használatával összefüggésben a munkavállalókat külön tájékoztatni kell:

- azoknak a kockázatoknak a jellegéről és mértékéről, amelyekkel szemben a tűzvédelmi felszerelés, eszköz, berendezés használata véd,

- a tűzvédelmi felszerelés, eszköz, berendezés alkalmazási követelményeiről,

c) a veszélyhelyzet elhárítással kapcsolatosan a munkavállalókat tájékoztatni kell:

- a tűzjelzéssel kapcsolatos feladataikról, valamint:

- az életmentéssel, a veszélyeztetett helyiség, terület elhagyásával,

- a tűzoltással, kárelhárítással, kapcsolatos feladataikról,

d) az előzetes tűzvédelmi oktatás során gondoskodni kell, hogy a munkavállalók a gyakorlatban megismerjék:

- a munkavégzési és tartózkodási helyüket, azok közvetlen környezetét,

- a munkavégzés helyszínén található tűzveszélyforrásokat, és az ellenük való védekezés módját,

- a közlekedési útvonalakat és szabályokat, a vészkijáratokat és menekülési útvonalakat,

- a munkavégzés helyszínén található tűzvédelmi felszerelések, eszközök, berendezések elhelyezkedését, használatát,

- a munkavégzés helyszínén található közmű vezetékek (elektromos-, gáz-, vízvezeték) nyitó- és elzáró- szerelvényeinek, kapcsolóinak helyét.

2.3. Ismétlődő tűzvédelmi oktatás

2.3.1. A tűzvédelmi ismeretek szinten tartása érdekében a munkavállalókat évente, előzetesen összeállított oktatási tematika alapján tűzvédelmi oktatásban kell részesíteni, ezen fejezet pontjában részletezett tájékoztatási szempontok szerint.

2.4. Rendkívüli tűzvédelmi oktatás

2.4.1. Tűzeset bekövetkezésekor, illetőleg; olyan, addig nem ismert jelentős veszély vagy kockázat fellépése esetén, amelynek megelőzésének ismerete nem halasztható a következő ismétlődő tűzvédelmi oktatásig, a munkavállalókat rendkívüli oktatásban kell részesíteni.

2.4.2. A rendkívüli tűzvédelmi oktatási kötelezettséget – indokolt esetben - az Önkormányzatnál szerződéses jogviszony keretében jelenlévő, külső gazdálkodó szervezetek munkavállalóira, illetőleg; az Önkormányzat helyiségeit szerződés alapján bérlő vállalkozóra is ki kell terjeszteni.

2.5. Tűzvédelmi szakvizsgához, illetőleg; egyéb, tűzvédelmet érintő képzéshez kötött munkakörök

Az Önkormányzat és intézményeinek munkahelyein jelenleg tűzvédelmi szakvizsgához kötött munkakör nincs.

2.6. Az Önkormányzat és intézményeinek területén - munkát végző, külső gazdálkodó szervezetek munkavállalóinak, egyéni vállalkozók (vagyongörök) tájékoztatása

2.6.1. Az Önkormányzat szerződéses jogviszony keretében, eseti jelleggel munkát végző, külső gazdálkodó szervezetek munkavállalói, egyéni vállalkozók kötelesek megismerni a jelen Szabályzat tartalmát és ennek tényét saját tűzvédelmi oktatási naplójukban kötelesek aláírásukkal elismerni.

2.6.2. A beépített tűzjelző-, és oltóberendezések kezelésének oktatását az adott tűzvédelmi berendezés karbantartója köteles megtartani, melynek megtörténtét, az adott tűzvédelmi berendezés „Üzemeltetési naplójában” kell dokumentálni.

2.6.3. Munkájuk megkezdése előtt, a külső gazdálkodó szervezetek munkavállalóinak, egyéni vállalkozóknak figyelmét fel kell hívni a munkavégzési helyükön, illetőleg ezek közvetlen környezetében található tűzveszélyforrásokra, a munkavégzési helyük biztonságos elhagyását lehetővé tevő közlekedési- és menekülési útvonalak, vészkijáratok elhelyezkedésére.

2.6.4. A külső gazdálkodó szervezetek munkavállalóinak, egyéni vállalkozóknak figyelem felhívásának megtörténtét, illetőleg tudomásul vételét az 4. számú melléklet szerinti, „Alkalomszerű Tűzveszélyes Tevékenység Írásbeli tevékenység meghatározása”-ben kell dokumentálni.

2.6.5. Az Önkormányzat és intézményei területén külső gazdálkodó szervezetek munkavállalói, egyéni vállalkozók - alkalomszerűen - csak engedéllyel végezhetnek munkát.

VII. RÉSZLETES SZABÁLYOZÁS

VII. 1. AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEIRE VONATKOZÓ SZABÁLYOZÁSOK

A SZABÁLYOZÁS CÉLJA:

A létesítmények, építmények, valamint a technológiai rendszerek megvalósításával, fejlesztésével összhangban gondoskodni kell a - jogszabályokban és kötelezően alkalmazandó szabványokban meghatározott - tűzvédelmi követelmények megtartásáról.

AZ ELJÁRÁS LEÍRÁSA:

VII. 1. 1. Tűzelő- és fűtőberendezések

Az építményben, helyiségben csak olyan fűtési rendszer létesíthető, amely rendeltetésszerű működése során nem okoz tüzet vagy robbanást.

A helyiségben ahol robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagokat tárolnak, előállítanak, felhasználnak, forgalmaznak nyílt lánggal, izzással vagy veszélyes felmelegedéssel üzemelő berendezés - a tevékenységet kiszolgáló technológiai berendezés kivételével - nem helyezhető el. Technológiai tűzelőberendezés létesítése esetén a tűz vagy robbanás keletkezésének lehetőségét megfelelő biztonsági berendezéssel kell megakadályozni.

Az I-II. tűzveszélyességi fokozatú folyadékkal vagy robbanásveszélyes és tűzveszélyes osztályba tartozó gázzal üzemeltetett tűzelő- vagy fűtőberendezés, készülék működtetése alatt, meghatározott kezelési osztálynak megfelelő felügyeletről kell gondoskodni.

Az üzemeltető, illetve a berendezés kezelésével megbízott köteles a használati (kezelési) utasításban foglaltakat megtartani, a berendezést annak megfelelően üzemeltetni.

Gázüzemű fűtőberendezést csak olyan kéményhez szabad csatlakoztatni, amely arra megfelelő minősítéssel rendelkezik.

Felelős: *munkáltató és intézményvezető*

Dokumentum: *tűzelő/fűtőberendezések*

VII. 1. 2. Csatornahálózat, mosdó, mosogató, wc

Robbanásveszélyes és tűzveszélyes osztályba tartozó gázt, gőzt vagy I-II. tűzveszélyességi fokozatú folyadékot, az ilyen anyagot oldott állapotban tartalmazó szennyvizet, valamint vízzel vegyi reakcióba lépő, robbanásveszélyes vagy tűzveszélyes osztályba tartozó gázt fejlesztő anyagot a mosdóba, mosogatóba, wc lefolyóba, a közcsonnába vagy a szikkasztóba bevezetni tilos.

Felelős: munkáltató és intézményvezető

VII. 1. 3. Villamos berendezés

- Csak olyan villamos berendezés használható, amely rendeltetésszerű használata esetén a környezetére nézve gyújtásveszélyt nem jelent.
- A villamos gépet, berendezést és egyéb készüléket a tevékenység befejezése után ki kell kapcsolni. Nem vonatkozik ez az előírás azokra a készülékekre, amelyek rendeltetésükből következően folyamatos üzemre lettek tervezve.

Ezen alcím szempontjából kikapcsolt állapotnak számít az elektronikai, informatikai és hasonló készülékek készenléti állapota is.

- A villamos gépet, berendezést és egyéb készüléket használaton kívül helyezésük esetén a villamos tápellátásról le kell választani.
- Az épület átalakítása, felújítása, átépítése, a kijáratúti utak időleges vagy tartós használaton kívül kerülése esetén a téves jelzést adó menekülési jelek működését szüneteltetni kell. Ha a biztonsági jel kikapcsolt állapotában is hordoz információt, az ne legyen látható.
- A létesítmény, építmény villamos berendezéseit nemzeti szabványok szerint kell használni és felülvizsgálni.

A csoportosan elhelyezett villamos kapcsolók és biztosítékok rendeltetését, továbbá ezen kapcsolók ki- és bekapcsolt helyzetét meg kell jelölni. Jelölni kell az elektromos villásdugós csatlakozók feszültségértékét.

A villamos berendezés használatbavételét követően, a berendezés üzemeltetője, ha jogszabály másként nem rendelkezik:

a) 300 kilogrammnál vagy 300 liternél nagyobb mennyiségű robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag gyártására, feldolgozására, tárolására, felhasználására szolgáló helyiség vagy szabadtér esetén legalább 3 évenként,

b) egyéb esetben legalább 6 évenként

a villamos berendezés tűzvédelmi felülvizsgálatát el kell végeztetni, és a tapasztalt hiányosságokat a minősítő iratban meghatározott határidőig megszünteteni, melynek tényét hitelt érdemlő módon igazolni kell.

A tűzvédelmi felülvizsgálat szempontjából a naptári napot kell figyelembe venni.

A villamos berendezések tűzvédelmi felülvizsgálata, a berendezés minősítése a létesítéskor érvényes vonatkozó műszaki követelmény szerint történik.

A felülvizsgálat része a villamos berendezés környezetének értékelése és a hely robbanásveszélyes zónabesorolásának tisztázása.

A felülvizsgálat kiterjed azokra a hordozható berendezésekre is, amelyeket az üzemeltető nyilatkozata szerint a technológiából adódóan rendszeresen használnak.

A villamos berendezések szerelését, javítását, karbantartását csak villamos szakember végezheti.

Felelős: *munkáltató és intézményvezető*

Dokumentum: *„Villamos berendezések időszakos felülvizsgálata, érintésvédelem”*

VII. 1.3.1

Napelemek

Megfelelő biztonsági jellel kell figyelmeztetni az épület főbejárata mellett kívülről a napelem jelenlétére.

A napelemmodulok közelében, a DC oldalon villamos távműködtetésű és kézi tűzeseti lekapcsolási lehetőséget kell kialakítani.

A távkioldó egység kapcsolóját az építmény villamos tűzeseti főkapcsolója közvetlen közelében kell elhelyezni, vagy a tűzeseti főkapcsolónak kell működtetnie azt.

A kapcsolónál a rendeltetésére utaló feliratot, piktogramot kell elhelyezni.

Abban az esetben, ha az épület homlokzatán helyezik el a napelemet, az épületre vonatkozó homlokzati tűzterjedési határértéket kell teljesíteni.

Napelemes tetőfedés alkalmazása esetén a tetőfedésnek a héjalásokra vonatkozó tűzvédelmi követelményeket is teljesítenie kell.

Felelős: *munkáltató és intézményvezető*

Dokumentum: *Villamos berendezések időszakos felülvizsgálati*

VII. 1. 4.

Villámhárító berendezés

A villámhárító berendezésnek a villámcsapás felfogására, a villámáram levezetésére és a fölben való szétesztására szolgáló része, amely felfogóból, levezetőkből és földelésből áll.

A nem norma szerinti meglévő villámvédelmi berendezés időszakos felülvizsgálatát a létesítéskor érvényben lévő vonatkozó műszaki követelménynek megfelelően kell végezni.

A nem norma szerinti meglévő villámvédelmi berendezést, ha jogszabály másként nem rendelkezik tűzvédelmi szempontból:

a) 300 kg vagy 300 l mennyiségnél több robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag gyártására, feldolgozására, tárolására szolgáló helyiséget tartalmazó, ipari vagy tárolási alaprendeltetésű építmény vagy szabadterület esetén legalább 3 évenként,

b) egyéb esetben legalább 6 évenként,

c) a villámhárító berendezés, vagy a védett épület vagy építmény minden olyan bővítése, átalakítása, javítása vagy környezetének megváltozása után, ami a villámvédelem hatásosságát módosíthatja, és

d) sérülés, erős korrózió, villámcsapás valamint minden olyan jelenség észlelése után, amely károsan befolyásolhatja a villámvédelem hatásosságát, felül kell vizsgálatni és a tapasztalt hiányosságokat a minősítő iratban meghatározott határidőig meg kell szüntetni,

melynek tényét hitelt érdemlő módon igazolni kell.

A nem norma szerinti villámvédelmi berendezéseknél az ellenőrzés, felülvizsgálat vezetésére és abban érdemi munka folytatására csak olyan személy jogosult, aki a jogszabályban meghatározott „villámvédelem felülvizsgálója” szakképesítéssel rendelkezik. A villámvédelmi felülvizsgálat szempontjából a naptári napot kell figyelembe venni.

Felelős: *munkáltató és intézményvezető*

Dokumentum: *„Villámvédelmi berendezés időszakos felülvizsgálatát minősítő irat”*

VII. 1. 5.

Hő- és füstelvezetés

A természetes és a gépi füstelvezető, légpótló, valamint a füstmentesítést biztosító nyílások nyílászáróinak szabad mozgását folyamatosan biztosítani kell, és e nyílásokat eltorlaszolni tilos. Az erre figyelmeztető tartós, jól észlelhető és olvasható méretű feliratot a nyílászárón vagy a nyílás mellett el kell helyezni.

A feliratokat, továbbá a hő- és füstelvezető rendszer, füstmentesítés eszközei működtetésére szolgáló kapcsolók feliratát - a magyaron kívül - idegen nyelven is el kell helyezni, ha ezt az építmény, építményrész használoinak nyelvismereite indokolja.

Az installációk, dekorációk, anyagok nem csökkenthetik a füstelvezetéshez, légpótláshoz szükséges nyílásfelületet, nem korlátozhatják a hő és füst elleni védelem eszközeinek mozgását, működését.

A hő- és füstelvezető rendszer megfelelő működésének félévenkénti ellenőrzéséről az üzemeltetőnek kell gondoskodnia.

A rendszer működéséről és ellenőrzéséről, valamint karbantartásáról naplót kell vezetni. A naplóban minden, a rendszerre vonatkozó megjegyzést, eseményt az időpont megjelölésével fel kell tüntetni.

A kémény használaton kívüli bekötő és tisztító nyílását nem éghető (A1 tűzvédelmi osztályú) anyaggal hézagmentesen lezárva kell tartani.

Olyan kémény nem használható, amelynek falába éghető anyagú épületszerkezet van beépítve, amelynek műszaki állapota nem megfelelő, amelynél a jogszabály vagy szabvány szerinti vizsgálatot és a kémény tisztítását nem végezték el.

A kémény használaton kívüli bekötő és tisztító nyílását nem éghető anyaggal hézagmentesen lezárva kell tartani.

A koromzsákokat és a tisztító ajtókat és idomokat állandóan zárt állapotban kell tartani.

Füstelvezetésre csak jól összeilleszthető, nem éghető anyagú, az égéstermék legnagyobb hőmérsékletén is megfelelő szilárdságú, előírt megfelelő minősítéssel rendelkező összekötő elem (*füstcső*) használható.

Az összekötő elemet (füstcsövet) 1,5 méterenként, de legalább egy helyen, fémbilincssel az épületszerkezethez kell csatlakoztatni. Az összekötő elem és a rögzítő bilincs a környezetére gyújtási veszélyt nem jelenthet.

Felelős: *munkáltató és intézményvezető*

Dokumentum: *Égéstermék elvezető felülvizsgálati dokumentum*

VII. 1. 6.

Oltóvíz biztosítása

A tűzoltó vízforrások, fali tűzcsapok telepítési helyét a tűzvédelmi szakhatósággal egyeztetni kell.

A tűzoltó vízforrások, fali tűzcsapok akadálytalan megközelíthetőségét biztosítani kell.

Tűzoltás céljára a szükséges oltóvíz-intenzitást a mértékadó tűzszakasz alapterülete alapján kell meghatározni.

VII. 1. 7. Tűzoltási út, terület és egyéb utak

Az üzemi helyiségben és a raktározásnál - ömlesztett tárolást kivéve - legalább a következő szélességű utat kell biztosítani:

a) a 40 méternél szélesebb helyiségben, közepén vagy két oldalon, a 80 méternél szélesebb helyiségben pedig 40 méterenként, hosszirányban egyenes vonalban végighaladó 3 méter széles, mindkét esetben 30 méterenként 1,8 méter széles keresztirányú utat,

b) a 40 méternél nem szélesebb, de 15 méternél szélesebb helyiségben, hosszirányban 2,40 méter széles, valamint 30 méterenként 1,8 méter széles keresztirányú utat,

c) a 10-15 méter széles helyiségben 1,2 méter, a 10 méternél nem szélesebb helyiségben 1 méter széles hosszirányú utat,

d) éghető anyag zárttéri raktározásánál, tárolásánál 5 méter tárolási magasságig 1,8 méter, nagyobb tárolási magasság esetén 3 méter széles hosszirányú, s azon keresztirányban 25 méterenként 1 méter széles utat,

e) a hűtőházak hűtött tereiben, valamint az állványos vagy rakodólapos raktározás esetén a - ha az a)-d) pontokban meghatározott szélesség nem biztosítható - technológia szerinti, a tűzvédelmi hatósággal egyeztetett szélességű utat.

A létesítmény közlekedési, tűzoltási felvonulási útvonalait, területeit, valamint vízszervezési helyekhez vezető útjait állandóan szabadon és olyan állapotban kell tartani, amely alkalmas a tűzoltó gépjárművek közlekedésére és működtetésére.

Az üzemi és tároló helyiségekben - a 400 m²-nél kisebb alapterületű helyiség és az állványos raktározás kivételével - a 2,4 méteres és az ennél szélesebb utak széleit jól láthatóan meg kell jelölni. Nem kell megjelölni azokat az utakat, amelyeket falsík, beépített gépsorok és berendezések határolnak.

Füstmentes lépcsőházban nem helyezhető el robbanásveszélyes és tűzveszélyes osztályba tartozó anyag.

A menekülésre számításba vett közlekedőkben, nem füstmentes lépcsőházakban és a pinceszintű helyiségekben elhelyezett installációk, dekorációk, anyagok a hő- és füstelvezetés hatékonyságát nem ronthatják.

Tömegtartózkodásra szolgáló vagy a vonatkozó jogszabály szerinti zenés, táncos rendezvények tartására szolgáló helyiségben égéskésleltető szerrel hatékonyan kezelt dekoranyagok vagy akkreditált laboratórium által igazolt, a vonatkozó műszaki követelmény szerinti 1-es osztálynak megfelelő függönyök alkalmazhatóak.

Épületek menekülési útvonalai nem szűkíthetők le.

Felelős: munkavállalók

VII. 2. A TEVÉKENYSÉGRE VONATKOZÓ TŰZVÉDELMI HASZNÁLATI SZABÁLYOK ÉS ELŐÍRÁSOK

A SZABÁLYOZÁS CÉLJA:

A munkavégzés illetve ahhoz szorosan kapcsolódó egyéb tevékenység során fokozottan ügyelni kell a tűz megelőzést szolgáló intézkedések betartására, betartatására. A szabályzás a legminimálisabb követelményektől (lásd dohányzás, szellőztetés) a legspeciálisabb előírásokig (éghető anyagok tárolása, ellenőrzés) tartalmazza a munkavállalók által betartandó elvárásokat.

AZ ELJÁRÁS LEÍRÁSA:

VII. 2. 1. Használati szabályok

Az építményt, építményrészt, a vegyes rendeltetésű épületet, szabadteret csak a használatbavételi, üzemeltetési, működési és telephelyengedélyben megállapított rendeltetéshez tartozó tűzvédelmi követelményeknek megfelelően szabad használni.

A termelést, a használatot, a tárolást, valamint az egyéb tevékenységet (a továbbiakban együtt: tevékenység) csak a tűzvédelmi követelményeknek megfelelő szabadtéren, helyiségben, tűzszakaszban, rendeltetési egységben, építményben szabad folytatni.

A helyiségben, építményben és szabadtéren csak az ott folytatott folyamatos tevékenységhez szükséges anyag és eszköz tartható.

Tűztávolságon belül tárolási tevékenység nem végezhető. Ezen területet a hulladékoktól, száraz aljnövényzettől mentesen kell tartani.

A közmű nyitó- és zárószerkezetet jól láthatóan meg kell jelölni.

Az építményben, helyiségben és szabadtéren a villamos berendezés kapcsolója, a közmű nyitó- és zárószerkezetének, továbbá a tűzvédelmi berendezés, felszerelés és készülék hozzáféréseinek, megközelítésének lehetőségét állandóan biztosítani kell, azokat eltorlaszolni még átmenetileg sem szabad.

A tüzelő- és a fűtőberendezés, az égéstermék-elvezető, valamint a környezetében levő éghető anyag között olyan távolságot kell megtartani, vagy olyan hőszigetelést kell alkalmazni, hogy az éghető anyag felületén mért hőmérséklet a legnagyobb hőterheléssel való üzemeltetés mellett se jelenthessen az éghető anyagra gyújtási veszélyt.

Csak olyan villamos berendezés használható, amely rendeltetésszerű használata esetén a környezetére nézve gyújtásveszélyt nem jelent.

A villamos gépet, berendezést és egyéb készüléket a tevékenység befejezése után ki kell kapcsolni. Nem vonatkozik ez az előírás azokra a készülékekre, amelyek rendeltetésükből következően folyamatos üzemre lettek tervezve. Kikapcsolt állapotnak számít az elektronikai, informatikai és hasonló készülékek készenléti állapota is.

A villamos gépet, berendezést és egyéb készüléket használaton kívül helyezésük esetén a villamos tápellátásról le kell választani.

Felelős: *munkavállalók*

VII. 2. 2. Éghető anyagok, folyadékok

Az I-II. tűzveszélyességi fokozatú folyadékkal, zsírral szennyezett hulladékot jól záró fedővel ellátott, nem tűzveszélyes anyagú edényben kell gyűjteni, majd erre a célra kijelölt helyen kell tárolni.

Felelős: *munkavállalók*

VII. 2. 3.

Tevékenység közben és annak befejezése utáni ellenőrzés

A munkahelyeken a tevékenység közben és annak befejezése után ellenőrizni kell a tűzvédelmi használati szabályok megtartását és a szabálytalanságokat meg kell szüntetni.

A munkahelyeken a tevékenység befejezése után minden esetben ellenőrizni kell:

- a munkaidő utáni kötelező mértékű takarítást,
- a gyúlékony anyagok eltávolítását,
- nyílt lángok eloltását,
- a közlekedési utak, vészkijáratok szabadon hagyását,
- az áramtalanítás végrehajtását,
- a vízcsapok, közművek elzárását,
- az anyagok előírás szerinti tárolását,
- a tűzoltó készülékek, berendezések, vízforrások hozzáférhetőségét.

Felelős: *munkavállalók*

VII. 2. 4.

Helyiség elhagyásának biztosítása

A munkahelyek, közösségi épületek üzemelés alatt álló, személyek tartózkodására szolgáló helyiségeinek kiürítésre számításba vett ajtóit lezárni nem szabad. Ha a tevékenység jellege az ajtók zárva tartását szükségessé teszi - veszély esetére - az ajtók külső nyithatóságát a tűzvédelmi szakhatóság által meghatározott módon biztosítani kell. A belső nyithatóságtól csak akkor lehet eltekinteni, ha azt a rendeltetés kizárja.

A menekülési útvonal legkisebb szabad szélessége – nyílászárók kivételével – 1,10 méter.

A mentésre szolgáló nyílászárók helyét - a lakóépületek kivételével - a homlokzaton és az épületen belül a mentésre szolgáló nyílászárót tartalmazó helyiség, helyiségcsoport bejáratánál jól látható és maradandó módon kell jelölni.

A kiürítésre és menekülésre számításba vett nyílászáró szerkezeteket - kivéve a legfeljebb 50 fő tartózkodására szolgáló helyiségeket és az arra minősített nyílászárókat -, míg a helyiségben tartózkodnak, lezárni nem szabad.

Az épületek menekülésre számításba vett közlekedőin, robbanásveszélyes és tűzveszélyes osztályba tartozó anyagok nem helyezhetők el. Ez alól kivételt képeznek a beépített építési termékek és biztonsági jelek, valamint azok az installációk, dekorációk, szőnyegek, falikárpitok és egyéb, nem tárolásra szolgáló tárgyak, amelyek az elhelyezéssel érintett fal vagy a padló felületének szintenként legfeljebb 15%-át fedik le.

Felelős: *munkavállalók*

VII. 2. 5.

Dohányzás

A tüzek keletkezésének okai között jelentős szerephez jut a dohányzás, ezért rendkívül fontos a dohányzás tűzvédelmi szabályainak megismerése és megtartása.

Égő dohányterméket, gyufát és egyéb gyújtóforrást tilos olyan helyre tenni, ott eldobni, ahol tüzet vagy robbanást okozhat.

Dohányozni nem szabad olyan helyiségben, szabadterén, ahol robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagot előállítanak, tárolnak, feldolgoznak.

VII. 2. 7.

Gépi berendezés

- Kizárólag olyan erő- és munkagép helyezhető el és használható, amely rendeltetésszerű használata esetén környezetére gyújtási veszélyt nem jelent.
- A pinceszinti helyiségben, térben, ahol a 0,8-nál nagyobb relatív sűrűségű tűz- vagy robbanásveszélyes gáz vagy gőz jelenlétével lehet számolni, csak olyan gép és berendezés, eszköz helyezhető el, amely a környezetére tűz- és robbanásveszélyt nem jelent.
- Azoknál a gépeknél, amelyeknél a hőfejlődés vagy a nyomás emelkedése tüzet vagy robbanást idézhet elő, a technológiai szabályozó berendezéseken túl olyan korlátozó berendezést kell alkalmazni, amely a gép működését és a hőmérséklet vagy nyomás további emelkedését – technológiai utasításban meghatározott biztonsági határérték elérésekor – megszünteti.
- Ha a gépbe jutó idegen anyag tüzet vagy robbanást okozhat, gondoskodni kell a bejutás megakadályozásáról.
- A forgó, súrlódó gépalkatrésznél és tengelynél a berendezésre és környezetére tűzveszélyt jelentő felmelegedést meg kell előzni.
- A tűzveszélyes gépeket a gyártó, külföldi termék esetében a forgalomba hozó a biztonságos használatra vonatkozó technológiai, és kezelési utasítással köteles ellátni.

Felelős: *munkavállalók*

A dohányzási tilalmat biztonsági jellel kell jelölni.

A Nemdohányzók védelméről szóló törvény értelmében a dohányzás számára kijelölt helyek kivételével nem szabad dohányozni a munkahelyen, azonban nem jelölhető ki dohányzóhely a munkahelyek zárt légterű helyiségeiben.

Az Önkormányzat és intézményei helyiségeiben és zárt térben TILOS A DOHÁNYZÁS! Dohányozni csak a kijelölt helyen lehet.

VII. 2. 6.

Tárolás

Helyiségben, építményben és szabadtéren csak az ott folytatott folyamatos tevékenységhez szükséges robbanásveszélyes vagy tűzveszélyes osztályba tartozó anyag tárolható. Az építményben tárolt anyag, termék mennyisége nem haladhatja meg a tervezéskor alapul vett anyagmennyiséget.

Öngyulladásra hajlamos anyagot egyéb robbanásveszélyes és tűzveszélyes osztályba tartozó anyaggal, továbbá olyan anyagokat, amelyek egymásra való hatása hőt fejleszthet, tüzet vagy robbanást okozhat, egy egységben nem szabad tárolni. Az öngyulladásra hajlamos anyag hőmérsékletét naponta vagy - ha azt az anyag tulajdonságai szükségessé teszik - folyamatosan ellenőrizni kell, és a veszélyes felmelegedést meg kell akadályozni.

Felelős: *munkavállalók és intézményvezető*

VII. 3. A TŰZVÉDELMI BERENDEZÉSEK HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYZÁS

A SZABÁLYOZÁS CÉLJA:

A tűzveszélyesség mértéke, valamint a tevékenység jellege alapján megtervezett és kialakított tűzvédelmi berendezések ismerete, azok használatának hatékonysága jelentősen befolyásolja az esetlegesen bekövetkező tüzesetek által okozott károk mértékét.

AZ ELJÁRÁS LEÍRÁSA:

VII. 3. 1. Tűzjelző berendezés

A nyilvános távbeszélő készülékek mellett, továbbá a távbeszélő alközpontokban - ennek hiányában a létesítmények fővonalú távbeszélő készülékei mellett - az egységes segélyhívó számát (112) jól láthatóan fel kell tüntetni.

Felelős: *munkáltató és intézményvezető*

VII. 3. 2. Tűzoltó készülék, tűzvédelmi felszerelés

Tűzoltó készüléket kell készenlétben tartani

- a) az önálló rendeltetési egységekben a rendeltetési egység alapterülete szerint, de legalább szintenként,
- b) ahol a vonatkozó rendelet előírja és
- c) A tűzvédelmi hatóság az meghatározottakon túl további tűzoltó készülékek, eszközök, felszerelések és anyagok elhelyezését is előírhatja.

A tűzoltó-technikai terméket jól láthatóan, könnyen hozzáférhetően, úgy kell elhelyezni, hogy a tűzoltó készülék a legkedvezőtlenebb helyen keletkező tűz oltására a legrövidebb idő alatt felhasználható legyen, és állandóan használható, üzemképes állapotban kell tartani. Helyéről eltávolítani, a rendeltetésétől eltérő célra használni csak külön jogszabályban meghatározottak szerint szabad.

Ha a tűzoltó készülék, felszerelés előírt időszakos ellenőrzését nem hajtották végre, akkor az nem tekinthető üzemképesnek.

A tűzoltó készülékekről a készenlétben tartó az általa végzett ellenőrzésekről, valamint a tűzoltó készülék karbantartásokról tűzvédelmi üzemeltetési naplót vezet, mely tartalmazza

- a) a létesítmény nevét és címét,
- b) a tűzoltó készülékek típusjelét,
- c) a tűzoltó készülékek egyértelmű azonosítását készenléti hely vagy a tűzoltó készülék gyártási száma megadásával,
- d) a tűzoltó készülékek ellenőrzésének vagy karbantartásának fokozatát (készenlétben tartó általi ellenőrzés, alapkarakbantartás, középkarbantartás, teljes körű karbantartás) és dátumát,
- e) a tűzoltó készülékek ellenőrzését vagy karbantartását végző személy nevét és aláírását.

A készenlétben tartó vagy képviselője rendszeresen, legalább negyedévente ellenőrzi, hogy a tűzoltó készülék:

- a) az előírt készenléti helyen van-e,
- b) rögzítése biztonságos-e,
- c) látható-e,
- d) magyar nyelvű használati utasítása a tűzoltó készülékkel szemben állva olvasható-e,
- e) használata nem ütközik-e akadályba,
- f) valamennyi nyomásmérő vagy jelző műszerének jelzése a működési zónában található-e,
- g) hiánytalan szerelvényekkel ellátott-e,
- h) fém vagy műanyag plombája, záró pecsétje, karbantartást igazoló címkéje, a karbantartó szervezet OKF azonosító jele sértetlen-e,
- i) karbantartása esedékes-e,

j) készenléti helyét jelölő biztonsági jel látható, felismerhető-e és

k) állapota kifogástalan, üzemszerű-e.

A vizsgálatot a jogszabályi feltételeknek megfelelő, a hatóság által nyilvántartásba vett karbantartó szervezet vagy az ilyen karbantartó szervezettel szerződéses jogviszonyban álló felülvizsgáló is végezheti.

Ha a készenléti tartó az ellenőrzés során hiányosságot észlel, gondoskodik annak megszüntetéséről.

Felelős: *Munkáltató és intézményvezető*

Dokumentum: *Tűzoltó készülékek nyilvántartása*

Tűzoltó készülék karbantartását kizárólag a jogszabályi feltételeknek megfelelő, a hatóság által nyilvántartásba vett karbantartó szervezet vagy az ilyen karbantartó szervezettel szerződéses jogviszonyban álló felülvizsgáló végezheti.

Tűzoltó készülék karbantartását az arra vonatkozó, érvényes tűzvédelmi szakvizsgabizonyítvánnyal rendelkező karbantartó személy végezheti.

A tűzoltó készülékek, felszerelések, anyagok jogszabályban, illetve nemzeti és nemzetközi szabványban meghatározott vizsgálatainak időpontjait az 54/2014 OTSZ 5. sz. melléklet tartalmazza.

Felelős: *Munkáltató és intézményvezető*

VII. 3. 3.

Biztonsági jelek

Biztonsági jel lehet kívülről vagy belülről megvilágított vagy utánvilágító jel, amely legalább a vonatkozó műszaki követelményben meghatározott ideig és mértékben alkalmas a céljának megfelelő fény kibocsátására.

1. Ennek megfelelően tűzvédelmi jelekkel kell megjelölni az elhelyezett

- a) tűzoltó készülékeket,
- b) fali tűzcsapokat, tűzcsapszerelvénny-szekrényeket,

2. A helyiség bejáratánál, a helyiségben vagy az érintett szabadtéren tiltó jellel kell jelölni

- a) a gyújtóforrás alkalmazásnak és az adott területre vitelének tilalmát,
- b) a dohányzás tilalmát és
- c) a vízzel oltás tilalmát.

3. Biztonsági jellel kell figyelmeztetni

- a) a 20 liternél/kilogrammnál több robbanásveszélyes anyag jelenlétére,

A közművek főelzáró szerelvényeinek helyét az építmény főbejáratánál jelezni kell.

4. A robbanásveszélyre figyelmeztető, valamint a 2. bekezdés szerinti figyelmeztető és tiltó rendelkezéseket tartalmazó biztonsági jeleket a 20 m²-nél kisebb helyiségben nem szükséges elhelyezni, csak azok bejáratánál.

A tűzvédelmi eszközök helyét jelző biztonsági jeleket az eszköz, felszerelés felett legalább 1,8 méteres magasságban, legfeljebb 2,5 méter magasságban kell elhelyezni úgy, hogy azok

könnyen felismerhetőek legyenek.

A kijáratí és vészkijáratí ajtót az ajtó fölé, vagy ha arra más lehetőség nincs, akkor az ajtó mellett menekülési jellel kell megjelölni. A menekülési jelet tilos az ajtóra szerelni. A pánikrúddal ellátott ajtókon jelölni kell azok nyitási mechanizmusát a kezelésükre utaló biztonsági jellel.

A magasan telepített menekülési jelek felismerhetőségi távolságát a vonatkozó műszaki előírás szerint kell meghatározni. Az ilyen magasságban rögzített, menekülési útírányt jelző biztonsági jeleket a kijáratí ajtók fölé, valamint a menekülési út minden irányváltoztatási pontjában el kell helyezni. A menekülési út bármely pontján, minden esetben legalább egy jelnek láthatónak kell lennie.

Középmagasan elhelyezett menekülési jeleket úgy kell elhelyezni, ahogy azt a veszélyforrás igényli. Középmagasan telepített biztonsági jeleket elsősorban a közlekedési utakon és az olyan helyiségekben kell kiépíteni, ahol egy esetleges tűzben nem vagy csekély mértékben kell füstfejlődéssel számolni az ott tárolt, beépített vagy elhelyezett anyagokra, berendezési tárgyakra tekintettel. A menekülési út bármely pontján, minden esetben legalább egy jelnek láthatónak kell lennie.

Az alacsonyan telepített menekülési jeleknek folyamatosan kell az útírányt mutatniuk, és a biztonsági jeleknek 5,0 méter távolságból felismerhetőnek kell lenniük.

A menekülési jelek telepítésénél minden esetben figyelembe kell venni a helyiség belmagasságát, valamint az ott található anyagok füstfejlesztő képességét.

A villamos táplálású menekülési útírányt jelző biztonsági jelek működőképességét rendszeresen, de legalább havonta próbával ellenőrizni kell, melyről ellenőrzési naplót kell vezetni. A meghibásodott elemeket (akkumulátor, fénycső) haladéktalanul cserélni kell.

Felelős: *munkáltató és intézményvezető*

VII. 4. AZ ALKALOMSZERŰ TŰZVESZÉLYES TEVÉKENYSÉG SZABÁLYOZÁSA

A SZABÁLYOZÁS CÉLJA:

Alkalmoszerű tűzveszélyes tevékenységet előzetesen írásban meghatározott feltételek alapján szabad végezni.

AZ ELJÁRÁS LEÍRÁSA:

VII. 4. 1. Általános szabályzás

Tűzveszélyesnek minősül minden olyan munka, akár állandó, vagy ideiglenes munkahelyen történik, ami hőkifejtéssel, vagy robbanásveszéllyel jár és emiatt környezetére is veszélyes. Tűzveszélyes tevékenységet tilos olyan helyen végezni, ahol az tüzet vagy robbanást okozhat.

Állandó jellegű tűzveszélyes tevékenység csak a tűzvédelmi követelményeknek megfelelő, erre a célra alkalmas helyen végezhető.

Alkalmoszerű tűzveszélyes tevékenységet – kivétel: ha az alkalmoszerű tűzveszélyes tevékenységet végző magánszemély azt saját tulajdonában lévő létesítményben, épületben, szabadtéren folytatja, úgy a feltételek írásbeli meghatározása nem szükséges – az előzetesen írásban, a helyszín adottságainak ismeretében meghatározott feltételek alapján szabad végezni. A feltételek megállapítása a munkavégzésre közvetlenül utasítást adó, a munkát végző személyek tevékenységét közvetlenül irányító személy feladata, ha nincs ilyen

személy, a munkát végző kötelezettsége.

A munkát közvetlenül irányító személy köteles ellenőrizni a munkát végző személyek tűzvédelmi szakvizsga-bizonyítványának meglétét, érvényességét, ha az a tevékenység végzéséhez szükséges feltétel. Hiányosság esetén a munkavégzésre való utasítás nem adható ki.

Jogszámban meghatározott szakvizsgáláshoz kötött tűzveszélyes tevékenységet csak érvényes tűzvédelmi szakvizsgálással rendelkező, egyéb tűzveszélyes tevékenységet a tűzvédelmi szabályokra, előírásokra kioktatott személy végezhet.

A tűzveszélyes tevékenységhez a munkavégzésre közvetlenül utasítást adó, a munkát végző személyek tevékenységét közvetlenül irányító személy, ha nincs ilyen személy, akkor a munkát végző az ott keletkező tűz oltására alkalmas tűzoltó felszerelést, készüléket köteles biztosítani.

Felelős: *munkavállalók*

VII. 4. 2. Engedély alkalomszerű tűzveszélyes munka végzésére

A külső szervezet vagy személy által végzett tűzveszélyes tevékenység feltételeit a tevékenység helye szerinti létesítmény vezetőjével vagy megbízottjával egyeztetni kell, aki ezt szükség szerint - a helyi sajátosságnak megfelelő - tűzvédelmi előírásokkal egészíti ki.

Az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységre vonatkozó feltételeknek tartalmazniuk kell a tevékenység időpontját, helyét, leírását, a munkavégző nevét és - tűzvédelmi szakvizsgáláshoz kötött munkakör esetében - a bizonyítvány számát, valamint a vonatkozó tűzvédelmi szabályokat és előírásokat.

A tűzveszélyes tevékenység befejezése után a munkát végző személyek a helyszínt és annak környezetét tűzvédelmi szempontból kötelesek átvizsgálni és minden olyan körülményt megszüntetni, ami tüzet okozhat. A munkavégzésre közvetlenül utasítást adó, a munkát végző személyek tevékenységét közvetlenül irányító személynek, ha nincs ilyen személy, akkor a munkát végzőnek a munkavégzés helyszínét át kell adni tevékenység helye szerinti létesítmény vezetőjének vagy megbízottjának. Az átadás-átvétel időpontját az engedélyen fel kell tüntetni és aláírással igazolni kell.

Ezt az engedélyt a dolgozónak magánál kell tartania és felszólításra az ellenőrzést végzőnek fel kell mutatni.

Felelős: *munkáltató és intézményvezető*

Dokumentum: *Engedély alkalomszerű tűzveszélyes munka végzésére*

VII. 5. A TŰZVÉDELMI OKTATÁS ÉS KÉPESÍTÉS RENDJÉNEK SZABÁLYOZÁSA

A SZABÁLYOZÁS CÉLJA:

A munkáltató köteles gondoskodni arról, hogy valamennyi munkavállalója a munka, illetőleg a tevékenységi körével kapcsolatos tűzvédelmi ismereteket munkába lépés előtt elsajátítsa, valamint a tűz esetén végzendő feladatát megismerje.

Azok a munkavállalók, akik munkakörükhöz szükséges tűzvédelmi ismeretekkel nem rendelkeznek, annak megszerzéséig az adott munkakörben nem foglalkoztathatóak, semmilyen munkát nem végezhetnek.

AZ ELJÁRÁS LEÍRÁSA:

VII. 5. 1. Munkavállalók oktatása

A munkába lépés előtti, valamint az évente ismétlődő oktatás során az alábbi ismereteket kell elsajátítani:

- Tűzvédelmi Szabályzat megismerése,
- ha van Tűzriadó terv megismerése,
- menekülési utak, kijáratok megismerése,
- megelőző tűzvédelmi rendelkezések,
- tűzjelzés, tűzoltás, tűz esetén követendő magatartás, feladatok végrehajtásának sorrendje,
- tűzveszélyes tevékenységre vonatkozó előírások,
- tűzvédelmi eszközök, felszerelések, készülékek használata,
- helységek használati előírásai,
- munka befejezésekor elvégzendő tűzvédelmi feladatok,
- dohányzásra vonatkozó előírások,
- figyelmeztető és biztonsági jelzések megismerése,
- tűzvédelmi szabályok megszegésének következményei,
- tárolásra vonatkozó előírások
- kézi tűzoltó készülék megismerése, használatának ismerete

Az oktatást dokumentálni szükséges

Felelős: munkáltató és intézményvezető/tűzvédelmi szakember

Dokumentum: Tűzvédelmi oktatási napló

VII. 6. A MUNKAVÁLLALÓK - TŰZ ESETÉRE VONATKOZÓ - FELADATAINAK SZABÁLYZÁSA

A SZABÁLYOZÁS CÉLJA:

Az esetlegesen bekövetkező tűz esetén gyorsan és határozottan kell intézkedni és viselkedni. Mindenkinek ismernie kell a tűzjelzéssel, tűzoltással és a műszaki mentéssel kapcsolatos feladatait.

AZ ELJÁRÁS LEÍRÁSA:

VII. 6. 1. Tűzjelzés

Minden esetben, aki tüzet vagy annak közvetlen veszélyét észleli, illetve arról tudomást szerez, köteles azt a tűzoltóságnak a 112-es központi segélyhívószámon jelezni!

Tűzjelzéskor a tűzoltóságnak az alábbiakat kell jelenteni:

- A tüzeset, káreset pontos helye, címe,

- Emberélet van-e veszélyben,
- Mi ég, mi van veszélyeztetve,
- Mekkora a káreset nagysága,
- A jelző személy neve, a hívásra használt telefonkészülék hívószáma.

A tűzjelzésre – ha arra szükség van – a távbeszélő készülékeket idegenek részére is ellenszolgáltatás nélkül rendelkezésre kell bocsátani.

Felelős: *minden érintett*

VII. 6. 2. Azonnali teendők tűz esetén

Tűz esetén minél hamarabb áramtalanítani kell a helyiségeket, épületet és a gázellátást megszüntetni.

A tűzoltást haladéktalanul meg kell kezdeni a rendelkezésre álló tűzoltó készülékekkel, eszközökkel, berendezésekkel, anyagokkal.

Az életveszélyben lévő személyek mentését haladéktalanul meg kell kezdeni, ezzel egyidejűleg az anyagi kár csökkentése érdekében a tárgymentést is végre kell hajtani a lehetőségekhez mérten.

A tüzeset helyszínére érkező Tűzoltók vezetőjét a munkahelyi vezető köteles az addig végrehajtott cselekményekről tájékoztatni, és a tűzoltók vezetőjének utasításait maradéktalanul végrehajtani.

Felelős: *minden érintett*

VII. 6. 3. Bejelentési kötelezettség

Olyan tüzet, amelyet a tűzoltóság közreműködése nélkül eloltottak, illetve emberi beavatkozás nélkül megszűnt, be kell jelenteni az illetékes és működés szerinti Hivatásos Tűzoltó Parancsnokságra késedelem nélkül és a kár színhelyét a tűzvizsgálat vezetőjének intézkedéséig változatlanul meg kell őrizni.

Felelős: *minden érintett*

VII. 7. A TŰZRIADÓ TERV

A SZABÁLYOZÁS CÉLJA:

A munkavállalók tűzjelzésre, tűzoltásra és műszaki mentésre vonatkozó feladatait – **AHOL JOGSZABÁLY ELŐÍRJA** – Tűzriadó Tervben kell meghatározni, hogy az esetlegesen előforduló tűz esetén mindenki szervezeten és pánikmentesen viselkedjen.

AZ ELJÁRÁS LEÍRÁSA:

VII. 7. 1. Tűzriadó terv

A Tűzriadó terv az alábbiakat tartalmazza:

- Tűzjelzés módjának meghatározása;
- A tűzoltóság, valamint a létesítményben tartózkodók riasztási rendje, a létesítmény elhagyásának módja;

- A tűz esetére vonatkozó tennivalók (tűzvédelmi berendezés kezelése, tűzoltás és mentés, rendfenntartás, áramtalanítás, stb);
- A főbb veszélyforrások megnevezése (utalással a védekezési szabályokra);
- A létesítmény helyszínrajza, szükség szerint a szintenkénti alaprajzai a tűzvédelmi szempontból fontos berendezések, központi elzárók és a vízszervezési helyek megjelölésével.

Felelős: *Tűzvédelmi szakember*

A terv egy példányát állandóan hozzáférhető helyen kell elhelyezni.

Dokumentum: *Tűzriadó terv*

VII. 7. 2. Tűzriadó terv végrehajtása

A Tűzriadó tervben foglaltak végrehajtását szükség szerint, de legalább évente az érintettekkel gyakoroltatni és annak eredményét dokumentálni szükséges.

Felelős: *Munkáltató és intézményvezető*

Dokumentum: *Oktatási napló bejegyzés/jegyzőkönyv*

VII. 7. 3. Tűzriadó terv elhelyezése

A Tűzriadó tervet állandóan hozzáférhető helyen kell elhelyezni.

Az Önkormányzat elhelyezésére szolgáló épület közösségi terein ki kell helyezni az épület elhagyásának lehetőségét (menekülési útvonal) tartalmazó alaprajzot, amely az adott helyiség, épület biztonságos elhagyásának irányáról, módjáról tájékoztatást ad.

Felelős: *Munkáltató és intézményvezető*

Dokumentum: *Tűzvédelmi terv*

VII. 8. A TŰZVÉDELMI BÍRSÁG

A 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról – szóló rendelet II. fejezete tartalmazza a Tűzvédelmi bírság tárgykört.

A tűzvédelmi hatóság a jogszabály¹ (54/2014 OTSZ 1. mellékletben megjelölt) szabálytalanság esetén az ott rögzített mértékben tűzvédelmi bírságot szabhat ki.

Több szabálytalanság együttes fennállása esetén a bírság mértéke az egyes szabálytalanságokért kiszabható bírságok összege, de legfeljebb 10.000.000 Forint.

A tűzvédelmi bírság megfizetése nem mentesít a büntetőjogi, illetve a polgári jogi felelősség, valamint a tűzvédelmi bírság kiszabására okot adó szabálytalanság megszüntetésének kötelezettsége alól.

A tűzvédelmi bírság ugyanazon tényállás mellett – az azonnal megszüntethető szabálytalanságok kivételével – a tűzvédelmi bírságot kiszabó jogerős határozat közlését követő két hónap elteltével szabható ki ismételten.

VIII. MELLÉKLETEK

- Tűzvédelmi üzemeltetési napló
- Tűzvédelmi oktatási napló
- Elektromos berendezések, villámvédelem – egyéb berendezés, mely időszakos felülvizsgálattal kell hogy rendelkezzen – szabványossági érintésvédelmi, tűz- és villámvédelmi és egyéb felülvizsgálati dokumentációi
- Tűzriadó terv – ahol törvény, rendelet előírja

Tűzvédelmi üzemeltetési napló

Nyomtatványok

- Tűzvédelmi berendezések felülvizsgálati ciklusai
- Tűzoltó készülék üzemeltetési napló, nyilvántartás
- Biztonsági világítás üzemeltetési napló, nyilvántartás
- Alkalomszerűen tűzveszélyes tevékenység feltételeinek meghatározása, engedély
- Rendezvény előtti ellenőrzések
- Működésképtelenség megállapítás

Tűzoltó készülékek karbantartásának ciklusideje

A tűzoltó készülék típusa	Alap-karbantartás (tűresi idő: 1 hónap)	Közép-karbantartás (tűresi idő: 2 hónap)	Teljes körű karbantartás (tűresi idő: 2 hónap)	A tűzoltó készülék élettartama
Porral oltó, vizes oltóanyag bázisú habbal és vízzel oltó	1 év	5 és 15 év	10 év	20 év
Törőszeges porral oltó	1 év	15 év	10 év	20 év
Gázzal oltó	1 év	-	10 év	20 év
Valamennyi szén-dioxidral oltó	1 év	-	10 év	A vonatkozó műszaki követelmény szerint

A készületben tartó vagy képviselője rendszeresen, legalább negyedévente ellenőrizi, hogy a tűzoltó készülék

- az előírt készületi helyen van-e,
- rögzítése biztonságos-e,
- látható-e,
- magyar nyelvű használati utasítása a tűzoltó készülékkel szemben állva olvasható-e,
- használata nem ütközik-e akadályba,
- valamennyi nyomásmérő vagy jelző műszerének jelzése a működési zónában található-e,
- hiánytalan szerelvényekkel ellátott-e,
- fém vagy műanyag plombjára, zárópecsétje, karbantartást igazoló címkeje, a karbantartó szervezet OKF azonosító jele sértetlen-e,
- karbantartása esedékes-e,
- készületi helyét jelölő biztonsági jel látható, felismerhető-e és
- állapota kifogástalan, üzemszerű-e.

Ha a készületben tartó az ellenőrzés során hiányosságot észlel, gondoskodik annak megszüntetéséről.

A készületben tartó gondoskodik a készületben tartott tűzoltó készülékeknek a táblázatban meghatározott időközönkénti karbantartásáról, a részben vagy teljesen kiürült, kiürített tűzoltó készülékek újratöltéséről.

A ciklusidők számítása alapkarakbantartás esetében a legutolsó karbantartástól, első alapkarakbantartás esetén a gyártási vagy végellenőrzési időponttól, közép- és teljes körű karbantartás esetében a tűzoltó készüléken feltüntetett gyártási időponttól történik. Ha gyártási időpontként csak az év van feltüntetve, az adott év január 31., ha a gyártás éve és negyedéve van jelölve, az adott negyedév első hónapjának utolsó napja a gyártási időpont.

Havonta a következő vizsgálatokat kell elvégezni az üzemeltetőnek:

- A központi tápforrás kijelzőit – a helyes működés szempontjából – szemrevételezéssel ellenőrizni kell.
- Minden lámpatestet és minden belülről megvilágított kijáratjelzőt tartalékvilágítási üzemmódba kell kapcsolni a normálvilágítás tápellátásának szimulált meghibásodásával, annyi időre, amennyi elegendő ahhoz, hogy meg lehessen győződni arról, hogy minden lámpa világít.
- A szimulált meghibásodás időtartama legyen elegendő a követelmények ellenőrzéséhez, de ugyanakkor a lehető legkisebbre csökkentse a rendszer elemeinek, pl. a lámpáknak a károsodását.
- A vizsgálat időtartama alatt ellenőrizni kell a lámpatestek és jelzések meglétét, tiszta állapotát és helyes működését.

A vizsgálati idő végén helyre kell állítani az üzemi világítás tápellátását, és ellenőrizni kell valamennyi jelzőlámpát vagy jelzőeszközt abból a célból, hogy meggyőződjünk: jelzik az üzemi tápellátás visszatértét.

Az üzemeltetői ellenőrzést végző személy az ellenőrzés során

- vizsgálja az időszakos felülvizsgálat és a karbantartás esedékességét,
- szemrevételezéssel, és ha jogszabály előírja, gyakorlati próbával ellenőrzi az érintett műszaki megoldás működőképességét,
- az ellenőrzés elvégzését, megállapításait az ellenőrzés helyszínén annak időtartama alatt írásban dokumentálja és
- a működőképességet kedvezőtlenül befolyásoló körülményt és a működésképtelenség megállapítását az üzemeltetőnek az ellenőrzés befejezését követően azonnal írásban jelzi.

Az üzemeltetői ellenőrzés magába foglalja az érintett műszaki megoldás

- kijelölt telepítési, beépítési helyen való elhelyezéséről,
 - sértetlen állapotáról,
 - észlelhetőségéről és hozzáférhetőségéről,
 - működtető eszközének, jelölésének, feliratainak észlelhetőségéről és helyességéről,
 - működőképessége szempontjából lényeges kijelzők, állapotjelzések alapján a műszaki megoldás állapotáról és
 - működőképességét, működését kedvezőtlenül befolyásoló szennyeződés vagy környezeti körülmények jelenlétéről
- való szemrevételezéses meggyőződést.

érintett műszaki megoldás	üzemeltetői ellenőrzés		időszakos felülvizsgálat		karbantartás	
	ciklusidő	dokumentálás szükségessége és módja	ciklusidő	dokumentálás szükségessége és módja	ciklusidő	dokumentálás szükségessége és módja
tűzoltó készülék	3 hónap (+ 1 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	nincs követelmény		12 hónap (+ 1 hónap), 5 év (+ 2 hónap), 10 év (+ 2 hónap)	tűzvédelmi üzemeltetési napló
fali tűzcsap, vízforrások a természetes vízforrás kivételével, nyomásfokozó szivattyú, száraz oltóvízvezeték	6 hónap (+ 1 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	12 hónap (+ 1 hét)	Tűzvédelmi üzemeltetési napló	Az időszakos felülvizsgálattal egyidejűleg	tűzvédelmi üzemeltetési napló
beépített tűzjelző berendezés	1 nap, 1 hónap, 3 hónap (+ 1 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	6 hónap (+ 1 hét), 12 hónap (+ 1 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	Az időszakos felülvizsgálattal egyidejűleg	tűzvédelmi üzemeltetési napló
beépített tűzoltó berendezés	1 hét, 1 hónap	tűzvédelmi üzemeltetési napló	12 hónap (+ 1 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	Az időszakos felülvizsgálattal egyidejűleg	tűzvédelmi üzemeltetési napló
tűz- és hibaájtjelző berendezés	1 nap	tűzvédelmi üzemeltetési napló	6 hónap (+ 1 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	Az időszakos felülvizsgálattal egyidejűleg	tűzvédelmi üzemeltetési napló
tűzoltósági kulcsszéf	1 nap	tűzvédelmi üzemeltetési napló	6 hónap (+ 1 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	Az időszakos felülvizsgálattal egyidejűleg	tűzvédelmi üzemeltetési napló
tűzoltósági rádióerősítő	nincs követelmény	tűzvédelmi üzemeltetési napló	6 hónap (+ 1 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	Az időszakos felülvizsgálattal egyidejűleg	tűzvédelmi üzemeltetési napló
evakuációs hangrendszer	1 nap	tűzvédelmi üzemeltetési napló	6 hónap (+ 1 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	Az időszakos felülvizsgálattal egyidejűleg	tűzvédelmi üzemeltetési napló
biztonsági világítás	1 hónap	tűzvédelmi üzemeltetési napló	12 hónap (+ 1 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	Az időszakos felülvizsgálattal	tűzvédelmi üzemeltetési napló

						egyidejűleg	
tűzoltó felvonó	3 hónap (+ 1 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	12 hónap (+ 1 hét)	Tűzvédelmi üzemeltetési napló	Az időszakos felülvizsgálattal egyidejűleg	tűzvédelmi üzemeltetési napló	
pánikzár, vészkijárat zár, vészkijárat biztosító rendszer	Minden rendezvény előtt, de legalább 3 hónap (+ 1 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	6 hónap (+ 1 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	Az időszakos felülvizsgálattal egyidejűleg	tűzvédelmi üzemeltetési napló	
tűzgátló lezárások	tűzgátló nyílászárók 1 hónap	tűzvédelmi üzemeltetési napló	6 hónap (+ 1 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	Az időszakos felülvizsgálattal egyidejűleg	tűzvédelmi üzemeltetési napló	
	nincs követelmény		6 hónap (+ 1 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	Az időszakos felülvizsgálattal egyidejűleg	tűzvédelmi üzemeltetési napló	
hő és füst elleni védelem megoldásai	füstelvezető, légpótló szerkezet füstelszívó, légpótló ventilátor füstmentesítő ventilátor füstcsappantyú, zsalu füstgátló nyílászáró mobil füstkötény	3 hónap (+ 1 hét) tűzvédelmi üzemeltetési napló	6 hónap (+ 1 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	Az időszakos felülvizsgálattal egyidejűleg	tűzvédelmi üzemeltetési napló	
biztonsági tápforrásnak minősülő dízelagregátor	1 hónap (+ 3 nap)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	6 hónap (+ 1 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	Az időszakos felülvizsgálattal egyidejűleg	tűzvédelmi üzemeltetési napló	
biztonsági tápforrásnak minősülő akkumulátor, szünetmentes tápegység	1 hónap (+ 3 nap)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	6 hónap (+ 1 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	Az időszakos felülvizsgálattal egyidejűleg	tűzvédelmi üzemeltetési napló	

A beépített tűzjelző, beépített tűzoltó berendezés és az ezekhez szorosan illeszkedő berendezések saját üzemeltetési naplóval rendelkeznek.

Az üzemeltető a működőképességet kedvezőtlenül befolyásoló körülményt és annak tudomásulvételét a működésképtelenség megállapítását tartalmazó iraton aláírásával és az aláírás dátumának feltüntetésével igazolja.

Az üzemeltető köteles az érintett műszaki megoldás rendkívüli felülvizsgálatáról és a hibák kijavításáról az annak elvégzésére okot adó körülmény vagy hiányosság tudomására jutása után azonnal, egyéb esetben legfeljebb 10 munkanapon belül gondoskodni, ha

- az érintett műszaki megoldás nem töltötte be tűzvédelmi rendeltetését tüzeset, tűzriadó gyakorlat vagy egyéb esemény során vagy
- az érintett műszaki megoldás nem alkalmas a tűzvédelmi rendeltetésének megfelelő működésre.

TŰZOLTÓ KÉSZÜLÉK ÜZEMELTETÉSI NAPLÓ, NYILVÁNTARTÁS ÉV

Az ellenőrző vizsgálatokat végző(k) neve:.....

A karbantartó személy(ek) neve:.....

A tűzoltó készülék					Az üzemeltetői ellenőrzés dátuma (hónap, nap)				A karbantartás dátuma (hónap, nap) és fokozata (alap, közép, teljeskörű)	*Megjegyzés
Sor- száma	Készletléti helye	Típusa	Gyári száma	Gyártási éve	I. negyedév	II. negyed v	III. negyedév	IV. negyedév		
1.										
2.										
3.										
4.										
5.										
6.										
7.										
8.										
9.										
10.										
Vizsgálatot végző/karbantartó aláírása:										

* A működésképtelenség észlelését a napló végén lévő „működésképtelenség megállapításai” címszó alatt kell rögzíteni

BIZTONSÁGI VILÁGÍTÁS ÜZEMELTETÉSI NAPLÓ, NYILVÁNTARTÁS

..... ÉV

Az ellenőrző vizsgálatokat végző(k) neve:.....
 A felülvizsgáló/karbantartó személy(ek) neve:.....

A biztonsági világítás			Az üzemeltetői ellenőrzés napja												Felülvizsgálat dátuma (hónap, nap)	*Megjegyzés
Sor- száma	Helye		jan.	feb.	már.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szep.	okt.	nov.	dec.		
1.																
2.																
3.																
4.																
5.																
6.																
7.																
8.																
9.																
10.																
Vizsgálatot végző/felülvizsgáló aláírása:																

* A működésképtelenség észlelését a napló végén lévő „működésképtelenség megállapításai” címszó alatt kell rögzíteni

Alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység feltételeinek meghatározása

Sorszám:

A munkavégzés helye:.....

A munkavégzés ideje: 20.... hónap.....órától

20.... hónap.....óraig.

A tevékenység megnevezése, pontos leírása:.....

A munkát végzők neve(i):

Tűzvédelmi szakvizsga bizonyítvány száma:

A munkavégzés helyén az alábbi tűzoltó készüléket kell biztosítani:

☐ Porral oltó

☐ CO2 oltó

☐ Habbal oltó

☐ Gázzal oltó

☐ Vízzel oltó

A vonatkozó jogszabályi előírás, valamint a 20.... hónap megtartott helyszíni szemle alapján a biztonságos munkavégzés érdekében a munkavégzés során méteres környezetben az alábbi védelemről kell gondoskodni:

☐ Az éghető anyagokat eltávolítani

☐ Gyúlékony padozat védelméről gondoskodni

☐ Az el nem távolítható anyagokat nem éghető, megfelelő hőszigetelő anyaggal letakarni

☐ A szinteken az áttöréseket leellenőrizni

☐ A fali és padlónyílásokat, áttöréseket lefedni

☐ A munkaterületet tűzálló paravánnal lekeríteni

☐ A fal vagy mennyezet ellentétes oldalán lévő éghető anyagot eltávolítani, védelméről gondoskodni

- ☐ Alaptevékenység korlátozása
- ☐ A tűzveszélyes tevékenység figyelemmel kísérése a szomszédos helyiségekben
- ☐ A munkavégzés során felügyeletet kell biztosítani

A felügyeletet biztosító személyek neve, beosztása és feladata:

.....

.....

A tűzveszélyes tevékenység befejezése utáni teendők:

- ☐ A munka befejezésének jelentése az engedélyező felé
- ☐ A tűzveszélyes munka területének utóellenőrzése a munka befejezésekor és
.... óra múlva

Egyéb előírások:.....

.....

.....

....., 20..... hó nap

.....
feltételeket meghatározó

A fentieket az alábbi – a helyi sajátosságoknak megfelelő – tűzvédelmi előírásokkal egészítem ki
(Ezen pont kitöltése akkor szükséges, ha a tevékenységet külső gazdálkodó szerv
végzi):.....

A munkát végző(k) nyilatkozata:

Az előzőekben felsorolt előírásokat tudomásul veszem, a munkavégzéshez szükséges berendezést a tevékenység megkezdése előtt ellenőriztem, a tűzoltó készülékek, felszerelések használatát, a tűzjelzés helyi lehetőségét ismerem, a munkavégzés befejezése után a területet tűzvédelmi szempontból leellenőrzöm, a munkavégzés befejezését a feltételeket meghatározó felé jelentem.

....., 20..... hó nap

.....
munkát végzők aláírása

A felügyeletet ellátó(k) nyilatkozata:

.....
.....

A felsorolt előírásokat tudomásul veszem, a felügyeleti feladataimmal tisztában vagyok, a tűzoltó készülékek, felszerelések használatát és a tűzjelzés helyi lehetőségeit ismerem.

....., 20..... hó nap

.....

felügyeletet ellátók aláírása

A tevékenység befejezését tudomásul vettem:

....., 20... hó napóra

.....

feltételeket meghatározó

RENDEZVÉNY ELŐTTI ELLENŐRZÉSEK

A pánikzár, vészkijárási zár, vészkijárat biztosító rendszer			A vizsgálat dátuma (hónap, nap)										*Megállapításai
Sor-száma	Helye	Típusa											
1.													
2.													
3.													
4.													
5.													
6.													
7.													
8.													
9.													
10.													
11.													
12.													
13.													
14.													
Vizsgálatot végző/felülvizsgáló aláírása:													

* A működésképtelenség észlelését a napló végén lévő „működésképtelenség megállapításai” címszó alatt kell rögzíteni

Működésképtelenség megállapítása

A működőképességet kedvezőtlenül befolyásoló körülmény (szerkezet, hiba, időpont)
(ellenőr, felhívizsgáló)

tudomásul vétel dátuma aláírás
(üzemeltető)

[illegible]